



周辺公共用水 1, 4-ジオキサン¹の経年変化

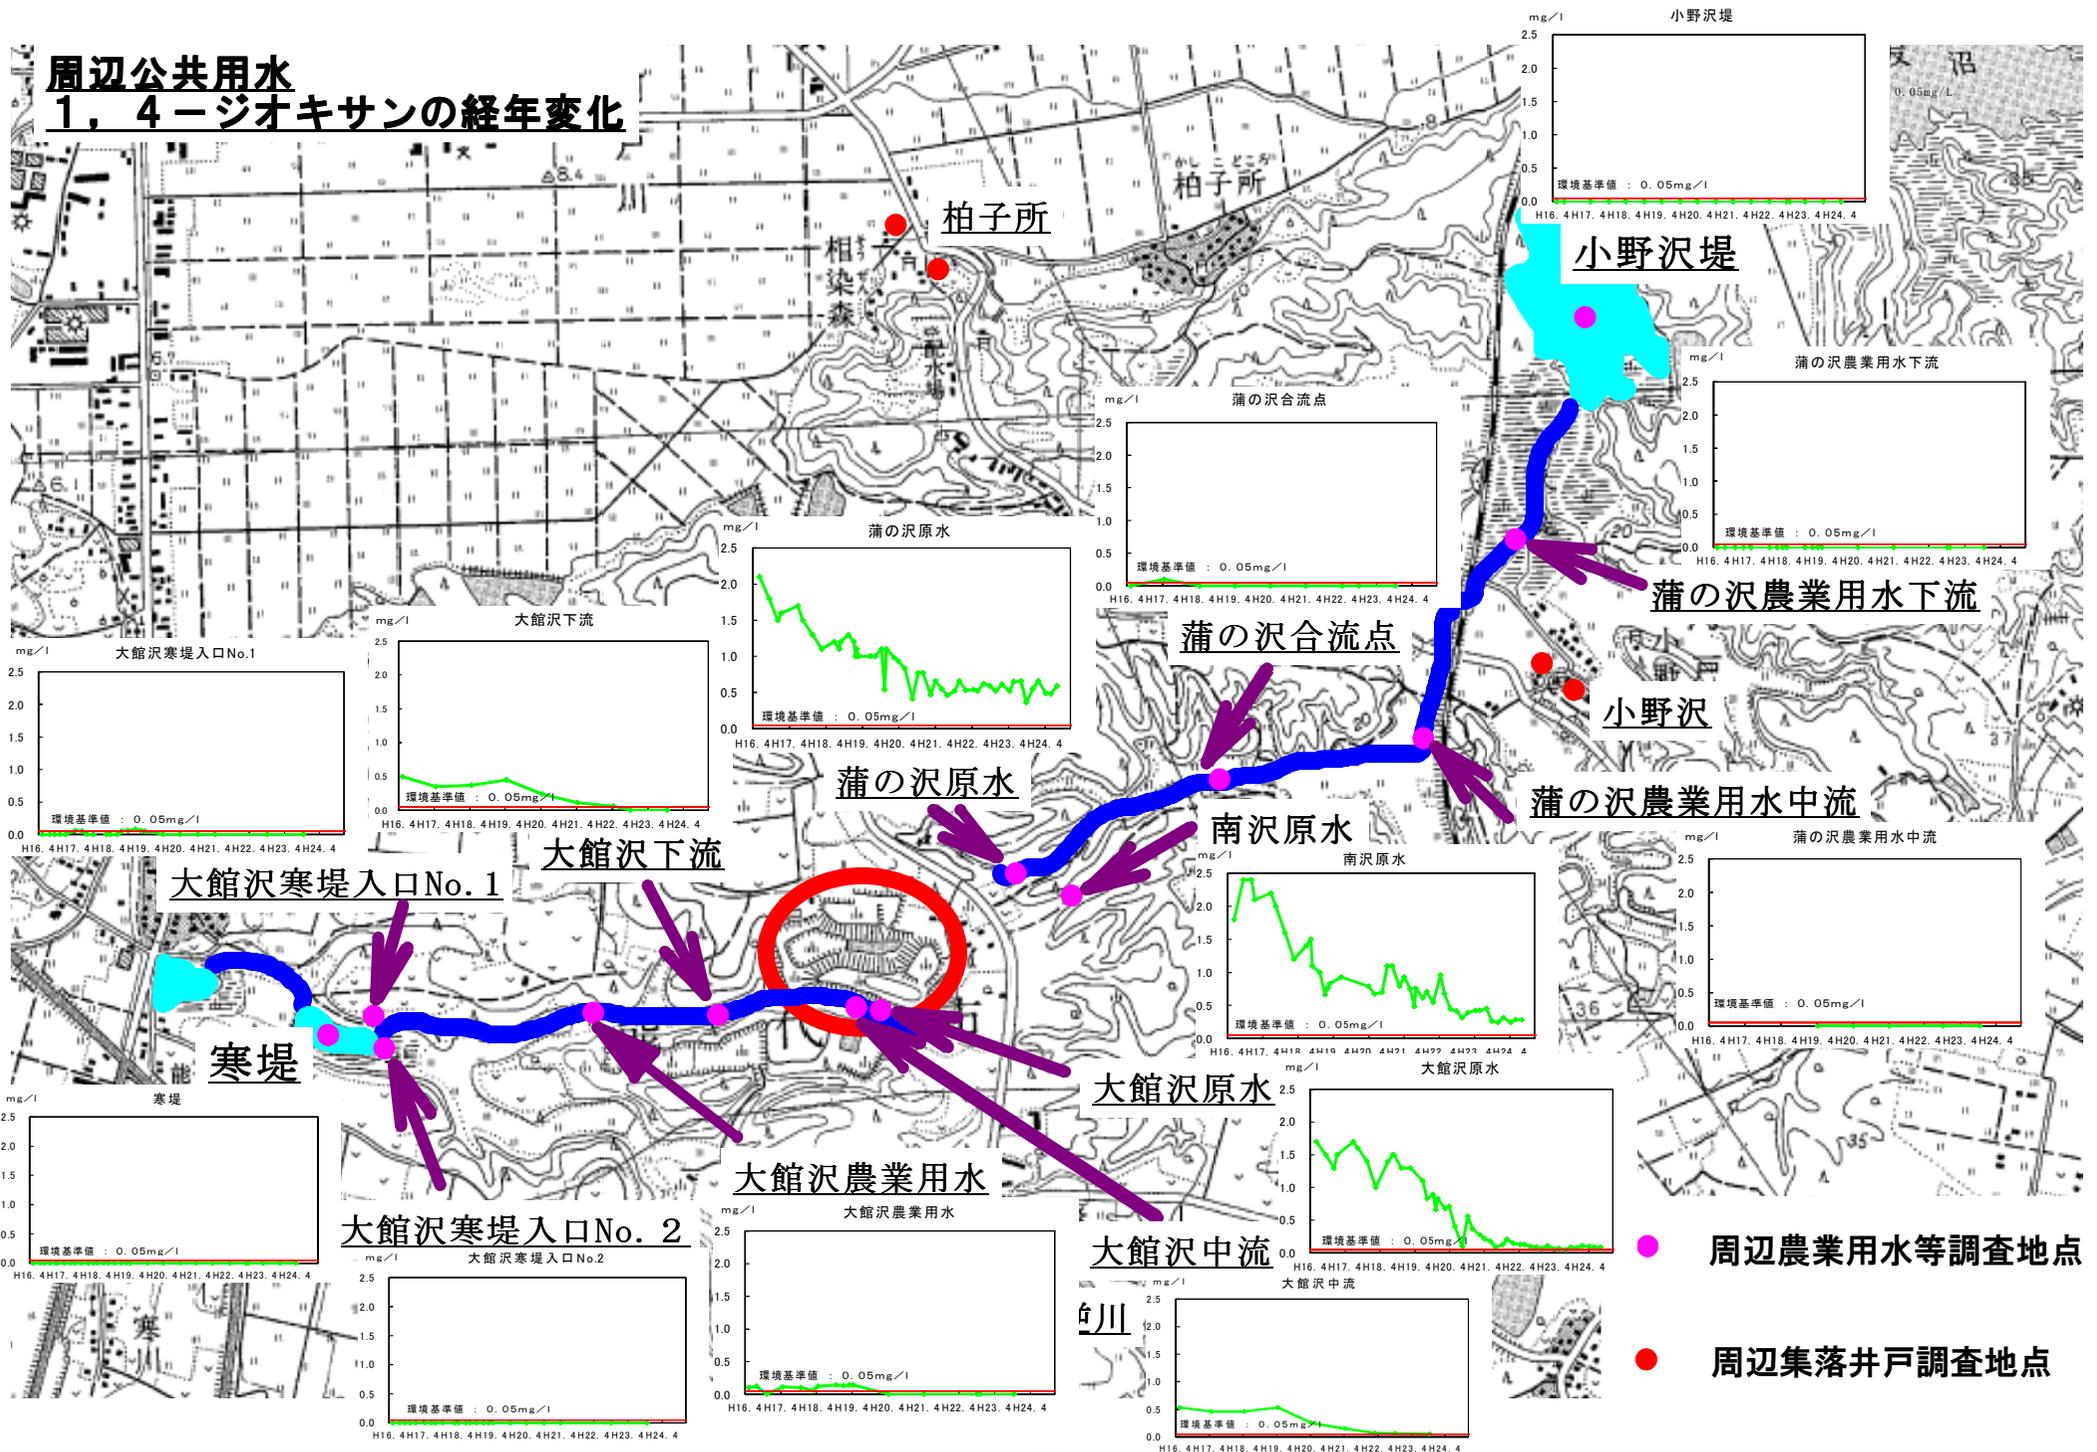


8. 各水処理施設の1, 4-ジオキサン経年変化


1, 4-ジオキサン(1号処理施設)

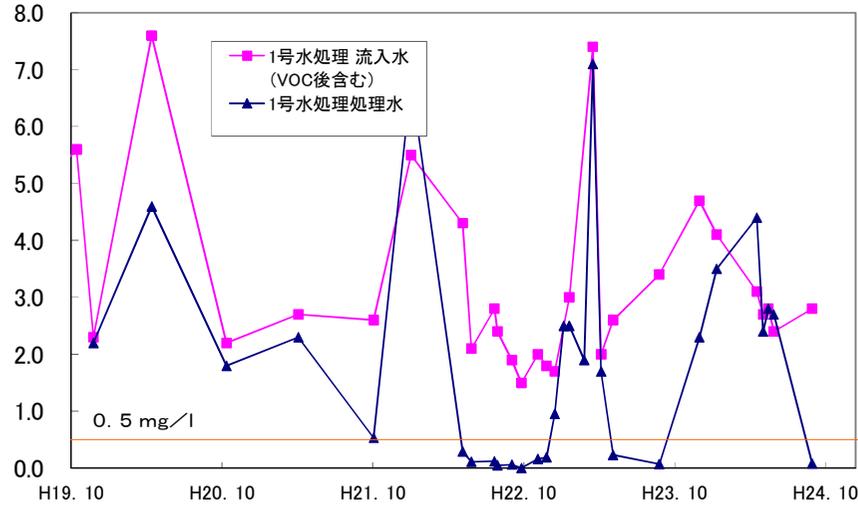

1, 4-ジオキサン(3号処理施設)

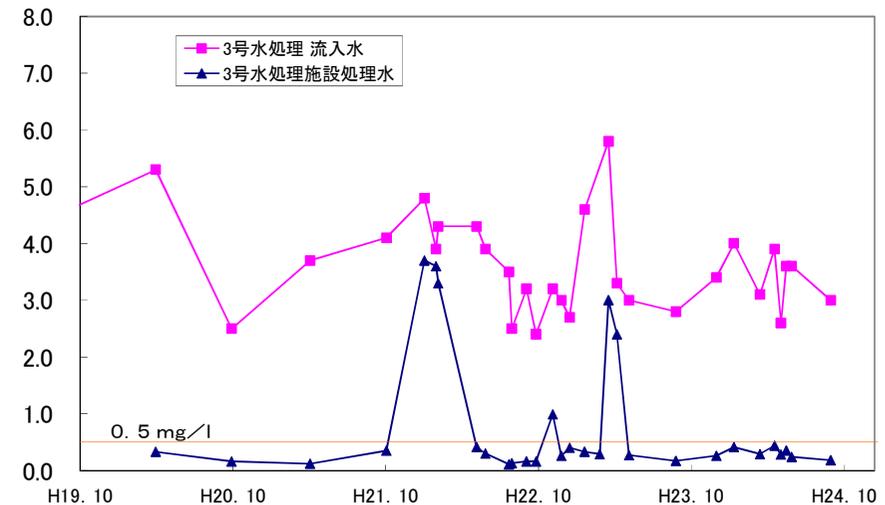


1, 4-ジオキサン(新水処理施設)

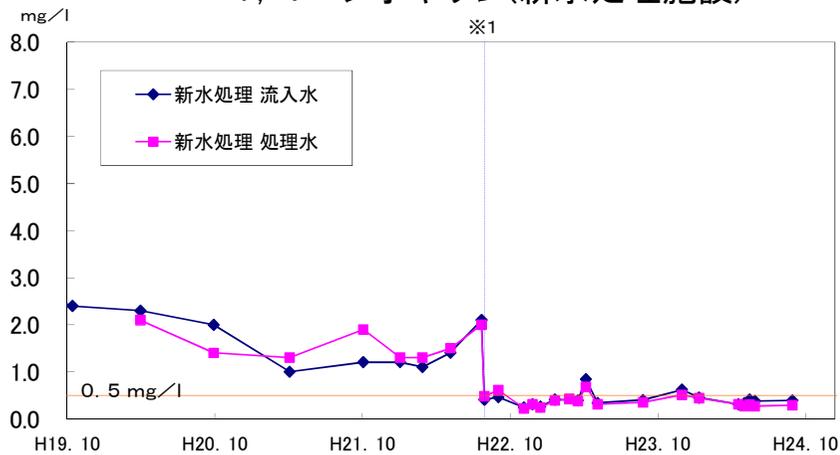

※1 国有地ため池、No.10処分場地下水;
新水処理施設→1号及び3号処理施設へ

年月


1, 4-ジオキサン(処理水)

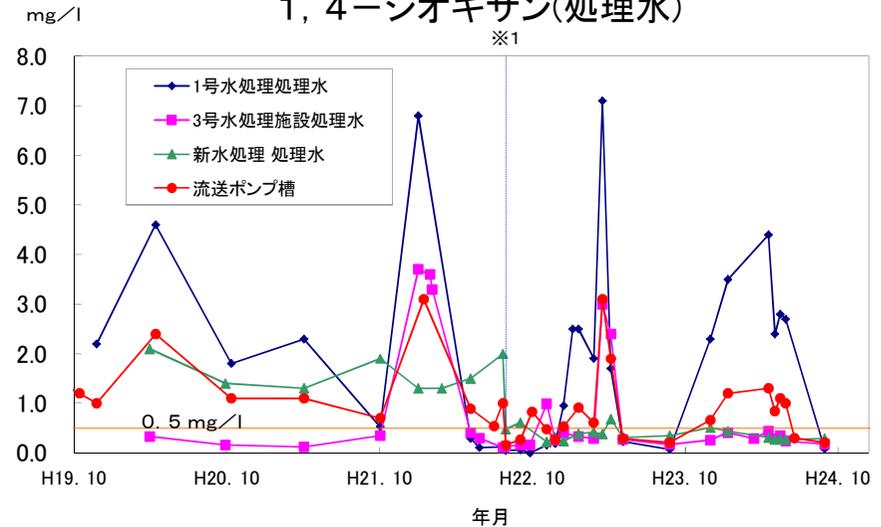

年月

9. 1, 4-ジオキサン処理能力と水温の関係

1号水処理施設

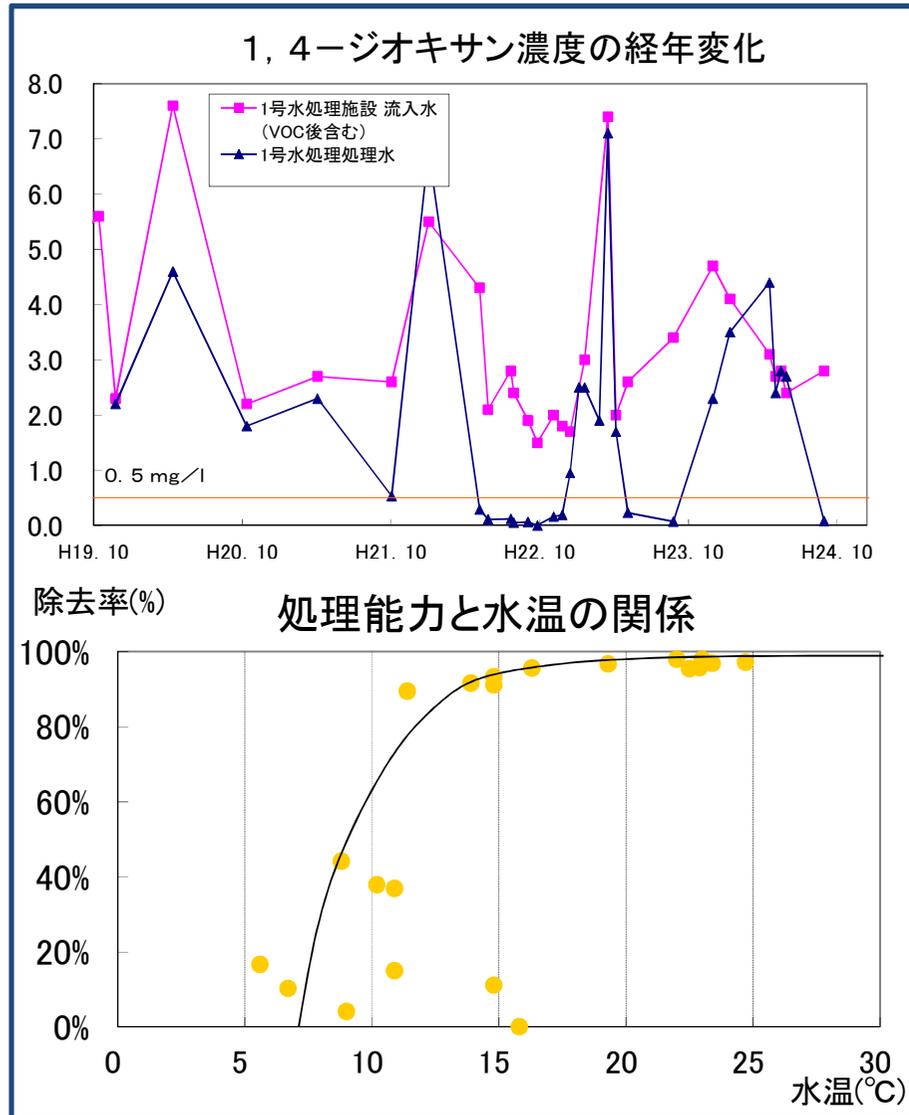

3号水処理施設

