


第3 専用水道該当の有無判断用フロー

平成25年1月25日第2版(秋田県生活衛生課)

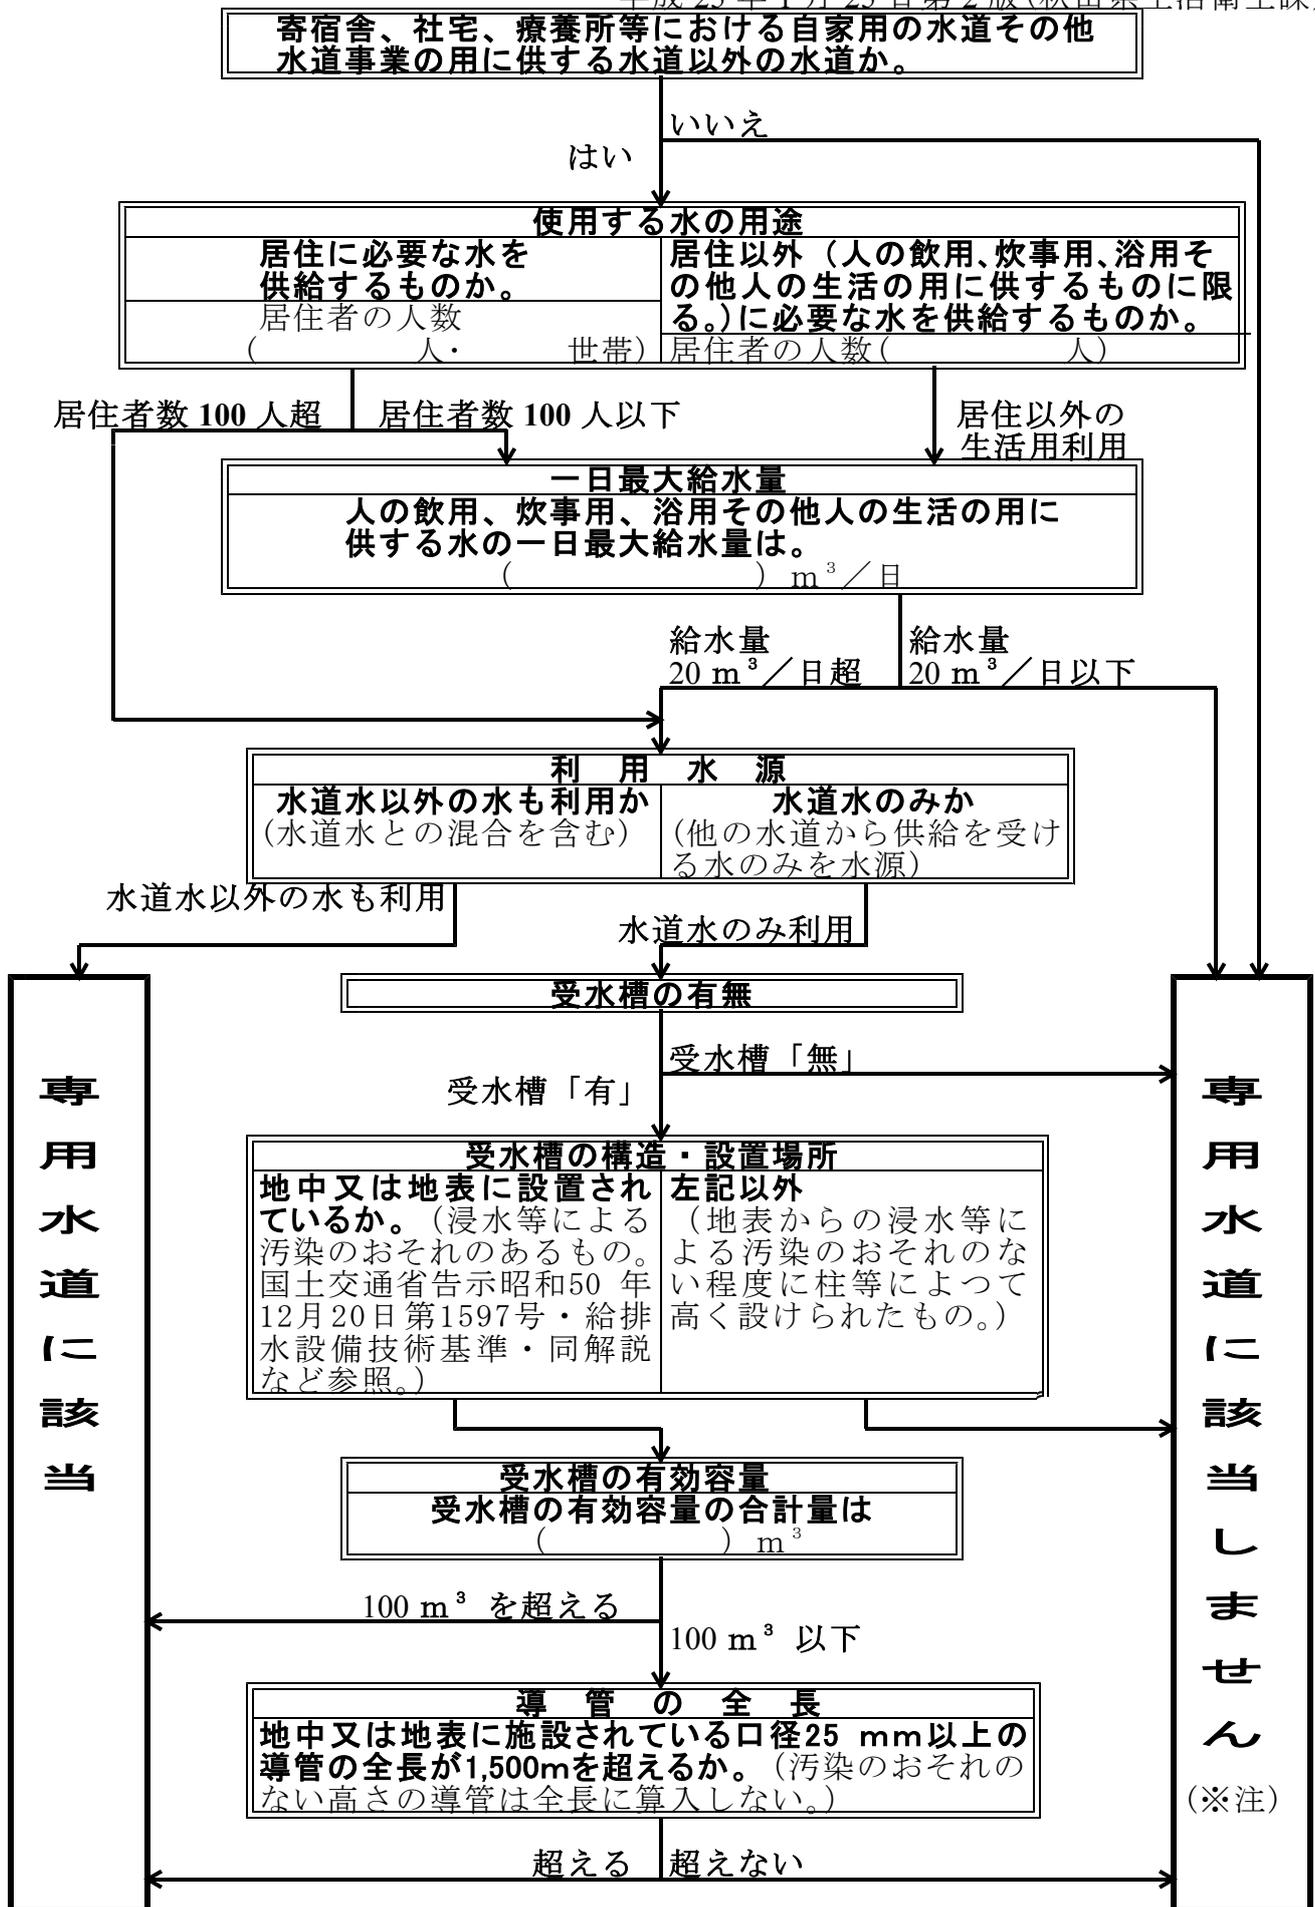

※注) 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、受水槽の有効容量が 10 m³ を超える施設は簡易専用水道に該当します。