


○ 水質調査結果表
(1) 地下水(観測井戸、揚水井戸)

(単位:mg/L)																
区分	施設名	検査月日	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	1,4-ジオキサン	クロロエチレン	
地下水環境基準			0.01	0.01	1	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	0.006	0.002	0.01	0.05	0.002	
地下水	観測井戸	H12B-5	H28.6.30	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.25	32	0.0015
			H28.7.14	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.46	31	0.0031
			H29.2.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.11	18	0.0013
			H29.4.12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.29	22	0.0029
			H29.10.19	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.44	18	0.0032
		H17B-15-1	H28.5.12	0.55	0.49	0.15	0.038	<0.0002	0.0097	0.013	0.28	<0.0006	<0.0002	0.053	0.28	0.048
			H28.8.4	2.6	1.7	0.70	0.83	<0.0002	0.35	0.057	3.8	0.0086	<0.0002	0.039	1.6	0.27
			H28.11.10	1.8	0.74	0.33	0.036	<0.0002	0.059	0.024	1.4	0.0016	<0.0002	0.024	0.84	0.13
			H29.2.9	0.17	0.070	0.78	0.078	<0.0002	0.36	0.062	9.3	0.0079	<0.0002	0.041	2.9	0.33
			H29.5.11	0.10	0.051	0.49	0.20	<0.0002	0.10	0.04	4.3	0.0057	<0.0002	0.050	2.2	0.43
			H29.11.2	1.9	1.0	1.1	0.50	<0.0002	0.25	0.10	9.7	0.0085	<0.0002	0.037	7.0	0.88
		No.8井戸	H28.5.12	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.004	1.2	<0.0002
			H28.8.4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.001	1.3	<0.0002
			H28.11.10	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.003	1.1	<0.0002
			H29.2.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.005	1.0	<0.0002
			H29.5.11	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.001	1.1	<0.0002
			H29.11.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002	0.002	0.97	<0.0002
		揚水井戸	揚水井戸2	H28.4.14	<0.001	<0.001	0.003	0.038	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.005	0.0006	<0.0002	0.80	12
	H28.5.12			<0.001	<0.001	<0.001	0.028	<0.0002	0.0018	<0.002	0.004	<0.0006	<0.0002	0.76	11	0.0080
	H28.6.9			<0.001	<0.001	0.002	0.015	<0.0002	0.0015	<0.002	0.004	<0.0006	<0.0002	0.56	10	0.0062
	H28.7.7			<0.001	<0.001	0.001	0.012	<0.0002	0.0011	<0.002	0.005	<0.0006	<0.0002	0.47	8.4	0.0046
	H28.8.4			0.001	<0.001	0.002	0.016	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.006	<0.0006	<0.0002	0.58	10	0.0093
	H28.9.1			<0.001	<0.001	0.001	0.009	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.004	<0.0006	<0.0002	0.47	10	0.0043
	H28.10.6			0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.004	<0.0006	<0.0002	0.52	10	0.0054
	H28.11.10			0.001	<0.001	0.001	0.007	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.005	<0.0006	<0.0002	0.61	10	0.0063
	H28.12.1			0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.006	<0.0006	<0.0002	0.61	10	0.0057
	H29.1.12			0.001	<0.001	0.001	0.005	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.005	<0.0006	<0.0002	0.61	8.7	0.0064
	H29.2.9			0.001	<0.001	0.001	0.005	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.005	<0.0006	<0.0002	0.58	9.4	0.0062
	H29.3.2			0.002	<0.001	0.002	0.005	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.006	<0.0006	<0.0002	0.62	9.5	0.0084
	H29.4.6														7.8	
	H29.5.11			0.002	<0.001	0.006	0.005	<0.0002	0.0014	<0.002	0.011	<0.0006	<0.0002	0.57	8.2	0.013
	H29.6.8														8.3	
	H29.7.6														10	
	H29.8.3			0.003	<0.001	0.003	0.007	<0.0002	0.0009	<0.002	0.008	<0.0006	<0.0002	0.69	12	0.011
	H29.9.7														15	
	H29.12.7												13			

観測井戸・揚水井戸 位置図

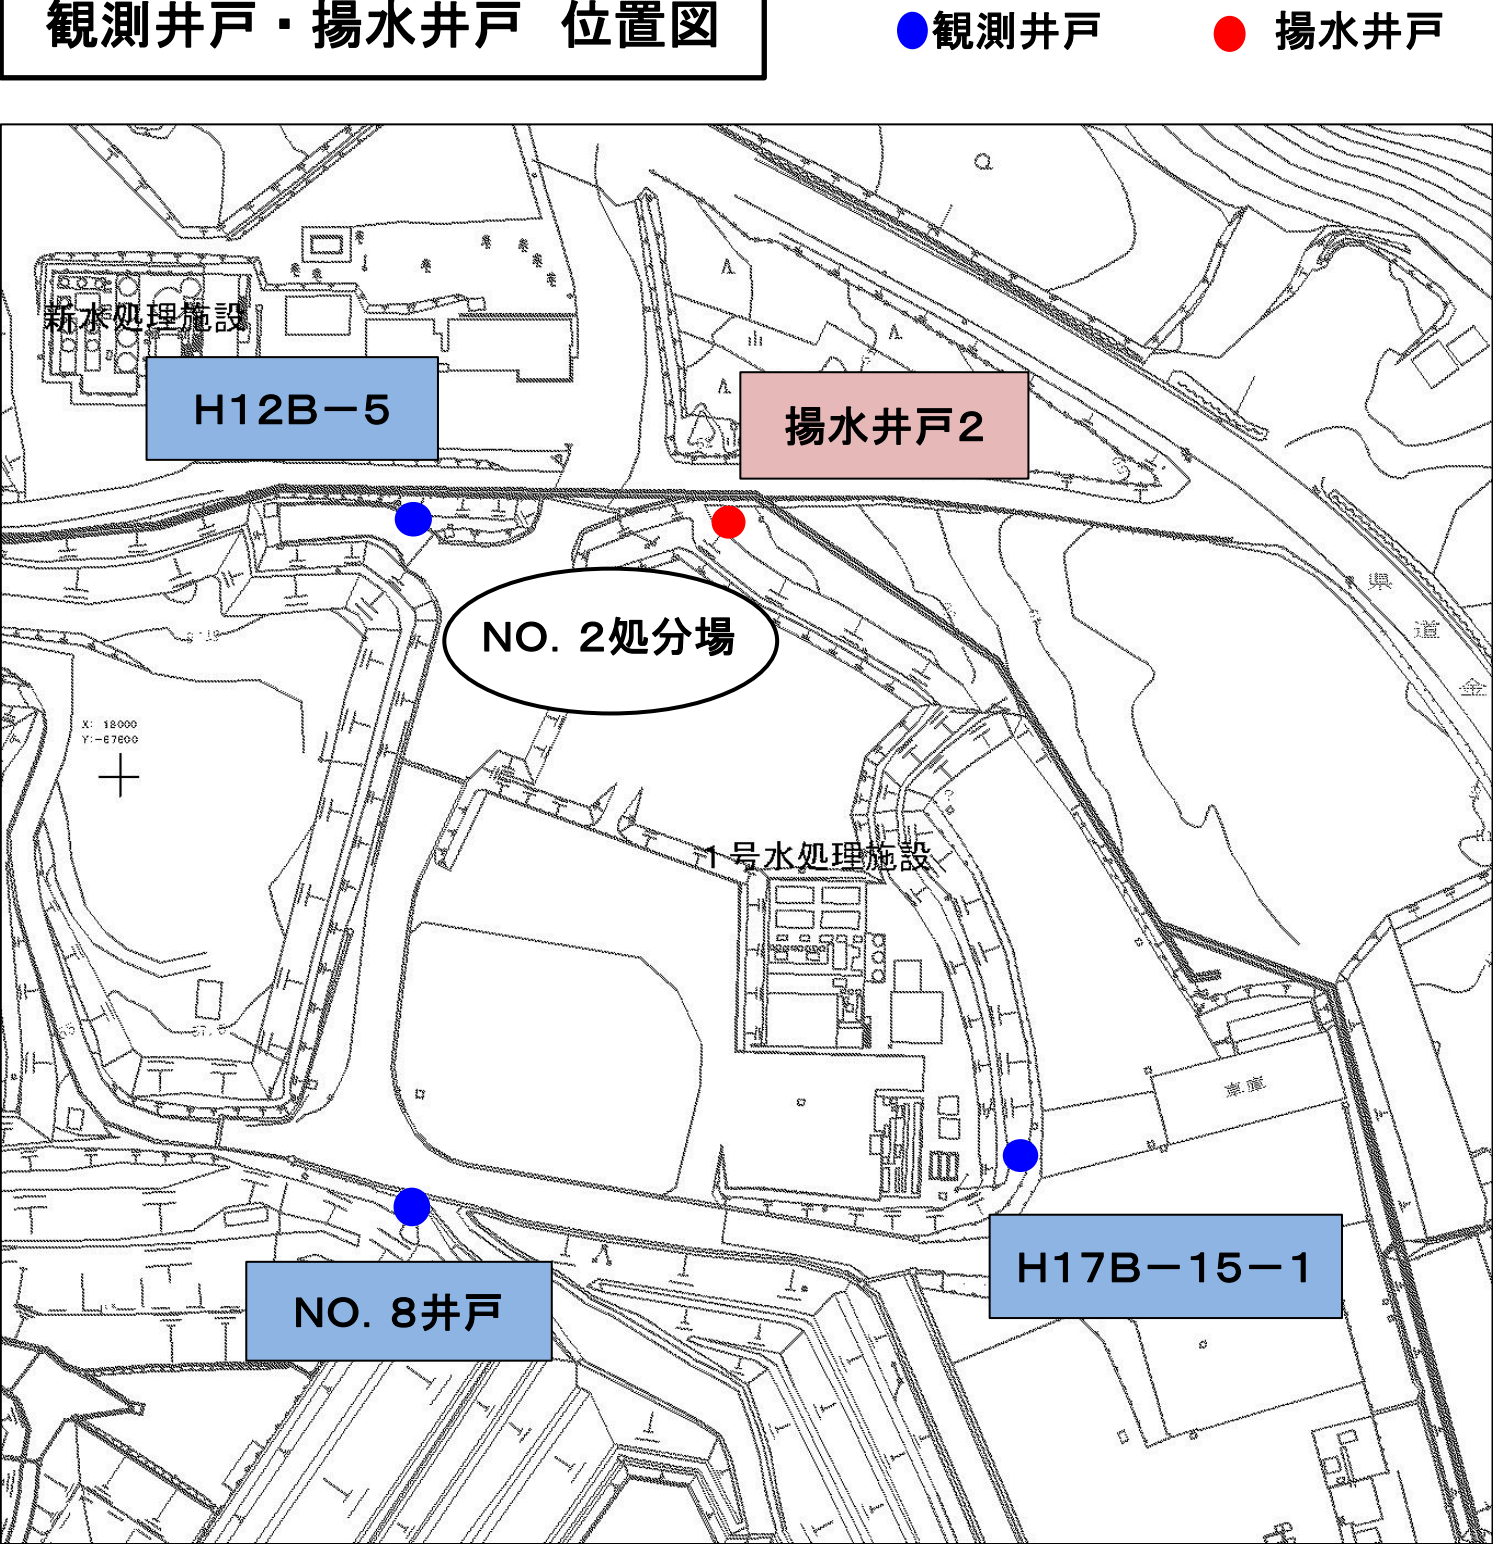

【表の見方】
① 赤字の数値
基準値を超過した項目
② 青字の数値
基準値以下であるが、検出した項目
③ 記号“<”
数値の前に“<”が付いているものは、
分析結果が報告下限値未満であった項目
(例) <0. 1 → 0. 1mg/L 未満

(2) No. 2処分場滞留水

(単位:mg/L)

区分	施設名	検査月日	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	1,4-ジオキサン	クロロエチレン
地下水環境基準			0.01	0.01	1	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	0.006	0.002	0.01	0.05	0.002
滞留水	東側(10B) 滞留水	H29.11.7 ※	0.053	0.027	0.075	2.5	0.0013	0.11	0.004	2.0	0.0044	<0.0002	6.2	0.92	0.23

(3) 水処理施設機能検査

(単位:mg/L)

区分	施設名	検査月日	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	1,4-ジオキサン	クロロエチレン
原水	1号水処理施設流入水	H29.4.6												3.0	
		H29.5.11	0.017	0.015	0.008	<0.02	<0.002	0.005	<0.02	0.10	<0.006	<0.002	0.09	1.6	0.010
		H29.6.8												1.6	
		H29.7.6												2.5	
		H29.7.13												1.9	
		H29.7.20												1.6	
		H29.8.3												1.3	
		H29.9.7	0.010	0.006	0.007	<0.02	<0.002	0.004	<0.02	0.07	<0.006	<0.002	0.05	1.8	0.008
		H29.10.2 ※	<0.01	<0.01	<0.1	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	0.01	0.46	
		H29.10.5												1.9	
		H29.11.2												1.4	
		H29.11.9	0.006	0.004	0.004	0.08	<0.002	0.024	<0.02	0.08	<0.006	<0.002	0.15	1.4	0.0065
		H29.11.16	0.012	0.008	0.007	0.17	<0.002	0.012	<0.02	0.10	<0.006	<0.002	0.13	1.6	0.0081
		H29.11.21	0.008	0.010	0.009	1.5	<0.002	0.041	<0.02	0.10	<0.006	<0.002	0.25	1.7	0.0055
		H29.12.7												1.9	
処理水	1号水処理施設処理水	H29.4.6												0.29	
		H29.5.11	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.15	<0.0002
		H29.6.8												0.16	
		H29.7.6												0.41	
		H29.7.13												0.25	
		H29.7.20												0.12	
		H29.8.3												0.12	
		H29.9.7	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.18	<0.0002
		H29.10.2 ※	<0.01	<0.01	<0.1	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.12	
		H29.10.5												0.15	
		H29.11.2												0.21	
		H29.11.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.16	<0.0002
		H29.11.16	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.35	<0.0002
		H29.11.21	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.31	<0.0002
		H29.12.7												0.16	

※ 外部委託調査



(4) 下水道放流水

(単位:mg/L)																																														
区分	施設名	検査月日	pH	SS	BOD	全窒素	フェノール	カドミウム	シアン	六価クロム	鉛	ヒ素	総水銀	油脂	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	フッ素	ホウ素	アンモニア等	有機燐化合物	クロム	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロベン	ベンゼン	1,4-ジオキサン(ヘッドスペース法)	クロロエチレン(ヘッドスペース法)	セレン	PCB	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ダイオキシン類 [単位:pg-TEQ/L]				
下水道放流基準			5.8～8.6	200	160		5	0.03	1	0.5	0.1	0.1	0.005	30	3	2	10	10	8	10	100	1	2	0.3	0.1	3	0.2	0.02	0.04	1	0.4	0.06	0.02	0.1	0.5		0.1	0.003	0.06	0.03	0.2	10				
処理水	流送ポンプ槽	H29.4.6																						<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.20	<0.0002										
		H29.4.12																																				<0.0005								
		H29.5.11	7.8	<5	3.8	20	<0.2	<0.003	<0.1	<0.05	<0.05	<0.02	<0.0005											<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.10	<0.0002		0.0006								
		H29.6.8																						<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.12	<0.0002		<0.0005								
		H29.7.6	7.6	<5	10																			<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.17	<0.0002										
		H29.7.7 ※																																					<0.0005							
		H29.7.27 ※																																					<0.0005							
		H29.8.3																							<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.12	<0.0002									
		H29.8.9 ※																																					<0.0005							
		H29.8.24 ※																																					<0.0005							
		H29.9.7	7.7	<5	11	12	<0.2	<0.003	<0.1	<0.05	<0.05	<0.02	<0.0005	<5	<0.1	<0.2	<1	<1	<0.15	0.2	15	<0.1	<0.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.09	<0.0002	<0.01									
		H29.9.7 ※																																						<0.006	<0.003	<0.02	0.000046			
		H29.9.21 ※																																					<0.0005							
		H29.10.5																							<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.12	<0.0002									
		H29.10.26 ※																																					<0.0005							
		H29.11.2	7.7	<5	7.6																				<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.10	<0.0002									
		H29.11.21																							<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.15	<0.0002									
		H29.11.30 ※																																						<0.0005						
		H29.12.7																								<0.001	<0.001	<0.001	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.006	<0.002	<0.01	0.13	<0.0002								

※ 外部委託調査