


|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 設計書                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 部 長 |  | 次 長 |  | 課 長 |  | 所 長 |  | 検 算 |  | 設 計 |  |
| 起<br>工<br>理<br>由                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| <div>委託番号</div> <div>河川・路線名 鎧畑ダム</div> <div>工事場所 仙北市田沢湖田沢字中山44番地7号</div> <div>工期 契約締結の日 ~ 令和8年1月31日</div> <div>鎧畑ダム管理事務所清掃業務委託 (ダム管理費) 設 計 書 (金抜き)</div> <div>委 託 費 円 (精算見込額 円)</div> |                                                                                                                                |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 仕<br>様<br>概<br>要                                                                                                                                                                      | <div>1 窓ガラス清掃 1 式</div> <div>2 サッシ磨き (アルミ・はめ込み) 1 式</div> <div>3 床面清掃 (ワックス剥離) 1 式</div> <div>4 床面清掃 (水溶性樹脂ワックス2回塗り) 1 式</div> |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |

## 積 算 内 訳


[illegible]

# 煙ダム管理事務所機器配置図

煙ダム管理事務所 1 階

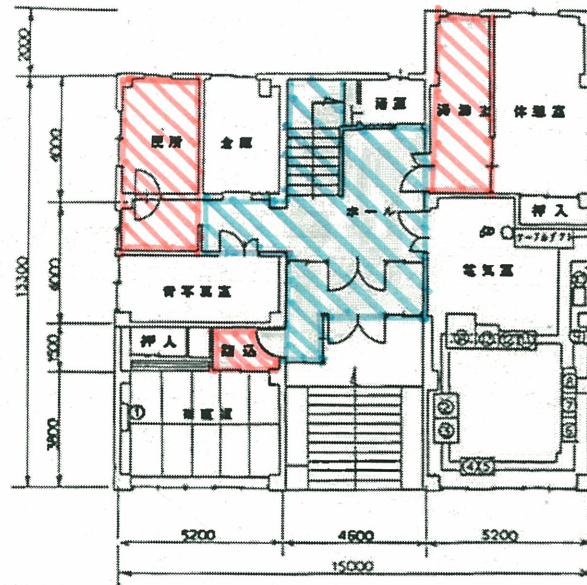

煙ダム管理事務所 2 階

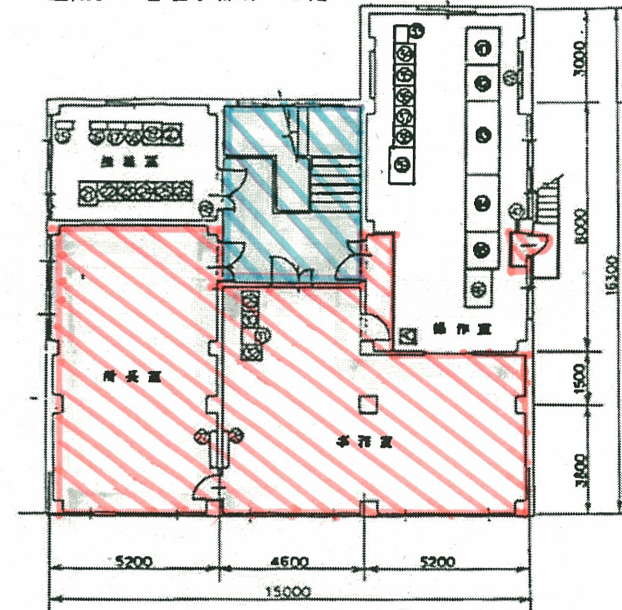

| 番号 | 装置名称          | 寸法(W×D×H)     | 備考 |
|----|---------------|---------------|----|
| 1  | 情報表示機         | 900×200×600   |    |
| 2  | 無停電電源装置(CVCF) | 800×800×1950  |    |
| 3  | ■ (バッテリー)     | 800×800×1950  |    |
| 4  | 直流電源装置        | 590×570×1950  |    |
| 5  | バッテリー         | 500×570×1950  |    |
| 6  | 中継電子盤         | 795×440×2350  |    |
| 7  | ■             | 795×440×2350  |    |
| 8  | ■             | 795×440×2350  |    |
| 9  | 分電盤           | 450×120×600   |    |
| 10 | 所内電源装置        | 700×500×2350  |    |
| 11 | 入出力中継装置       | 600×600×2100  |    |
| 12 | ■             | 600×600×2100  |    |
| 13 | 発電用機器         | 755×770×1950  |    |
| 14 | ■             | 795×1075×1950 |    |
| 15 | 防災行政無線装置      | 520×225×1590  |    |
| 16 | テレメータ監視装置     | 520×225×2400  |    |
| 17 | 有線警報装置        | 520×225×2400  |    |

| 番号 | 装置名称            | 寸法(W×D×H)     | 備考  |
|----|-----------------|---------------|-----|
| 18 | 警報制御装置          | 520×225×2400  |     |
| 19 | コンソール入出力 I      | 600×750×1330  |     |
| 20 | 音声伝送装置          | 600×730×1000  |     |
| 21 | コンソール入出力 II     | 600×750×1330  | 今 四 |
| 22 | 情報処理装置 II       | 570×600×2350  | 今 四 |
| 23 | 入出力インターフェイス装置 I | 570×600×2350  | 今 四 |
| 24 | 入出力中継装置         | 570×600×2350  |     |
| 25 | 入出力インターフェイス装置 I | 570×600×2350  |     |
| 26 | 情報処理装置 I        | 570×600×600   |     |
| 27 | 簡易データ表示機        | 1200×200×800  |     |
| 28 | データ表示機          | 1200×200×1100 |     |
| 29 | 気象プリンタ          | 650×550×670   |     |
| 30 | 総合気象機           | 540×550×2103  |     |
| 31 | 水位計指示記録装置       | 540×450×1500  |     |
| 32 | 総合気象機 (旧)       | 540×645×2100  |     |
| 33 | 水位計装置           | 570×450×815   |     |
| 34 | 観測用プリンタ         | 680×650×1000  |     |

ガラスは内部を全て全部  
ワークス面を保護部分を含む

| 番号 | 装置名称                | 寸法(W×D×H)      | 備考 |
|----|---------------------|----------------|----|
| 35 | 操作用プリンタ             | 680×650×1000   |    |
| 36 | 田川ダムデータ用プリンタ        | 680×650×1000   |    |
| 37 | テレメータ用プリンタ          | 680×650×1000   |    |
| 38 | 警報用プリンタ             | 680×650×1000   |    |
| 39 | 記録用端末装置             | 1200×800×1158  |    |
| 40 | F A X               | 530×430×900    |    |
| 41 | I T V 操作卓           | 1200×1100×1250 |    |
| 42 | 洪水ゲート遠方操作卓          | 2400×1100×1250 |    |
| 43 | オフィス・プレストーク<br>システム | 2400×1100×1250 |    |
| 44 | ダム監視操作卓             | 1800×1100×1250 |    |
| 45 | テレメータ監視操作卓          | 1200×1100×1250 |    |
| 46 | CRT 表示端末装置          | 1200×800×1128  |    |
| 47 | 時計装置                | 420×96×309     |    |
| 48 | 分電盤                 | 450×120×600    |    |
| 49 | ■                   | 450×120×600    |    |
| 50 | 交換機                 |                |    |