


設計書		部	長		次	長		課	長		所	長		検	算		設	計	
起 工 理 由																			
委託番号 河川・路線名 鎧畑ダム 工事場所 仙北市田沢湖田沢字中山44番地7号 工期 契約締結の日 ~ 令和9年1月31日 鎧畑ダム管理事務所清掃業務委託 (ダム管理費) 設 計 書 (金抜き) 委 託 費 円 (精算見込額 円)																			
仕 様 概 要	1 窓ガラス清掃 1 式 2 サッシ磨き（アルミ・はめ込み） 1 式 3 床面清掃（ワックス剥離） 1 式 4 床面清掃（水溶性樹脂ワックス2回塗り） 1 式																		

積 算 内 訳


委託名	ダム管理費 鎧畑ダム管理事務所清掃業務委託					事業区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	年回数	価格	摘要
清掃業務							
窓ガラス清掃	人力・消耗品込み	112.9	m ²		2		
サッシ磨き(アルミ・はめ込み)	人力・消耗品込み	92.9	m ²		2		
床面清掃(ワックス剥離)	ポリッシャー・消耗品込み	60.8	m ²		1		
床面清掃(水性樹脂ワックス2回塗り)	人力・消耗品込み	208.0	m ²		1		
直接経費計							
消費税及び地方消費税額		1	式				10%
委託費計		1	式				

煙ダム管理事務所機器配置図

煙ダム管理事務所 1 階

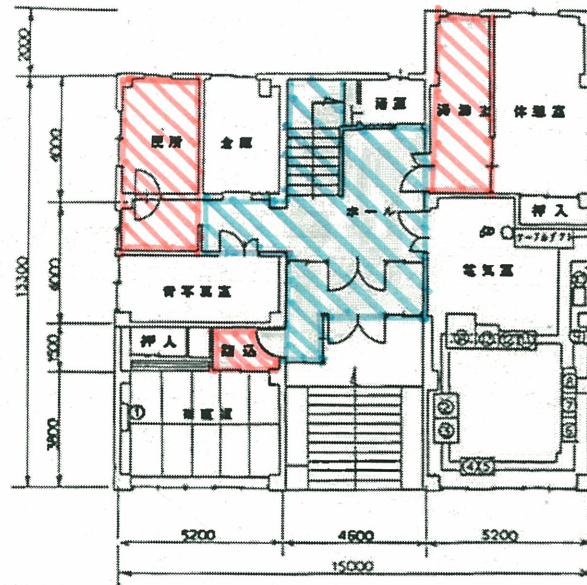

煙ダム管理事務所 2 階

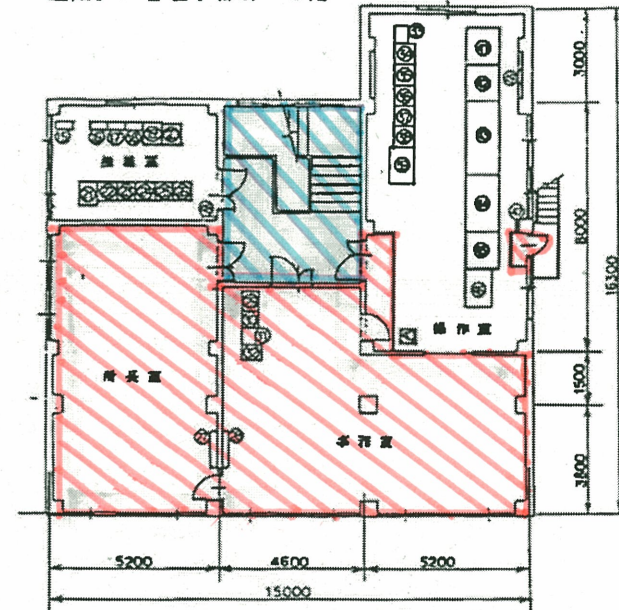

番号	装置名称	寸法(W×D×H)	備考
1	情報表示機	900×200×600	
2	無停電電源装置(CVCF)	800×800×1950	
3	■ (バッテリー)	800×800×1950	
4	直流電源装置	590×570×1950	
5	バッテリー	500×570×1950	
6	中継電子盤	795×440×2350	
7	■	795×440×2350	
8	■	795×440×2350	
9	分電盤	450×120×600	
10	所内電源装置	700×500×2350	
11	入出力中継装置	600×600×2100	
12	■	600×600×2100	
13	発電用機器	755×770×1950	
14	■	795×1075×1950	
15	防災行政無線装置	520×225×1590	
16	テレメータ監視装置	520×225×2400	
17	有線警報装置	520×225×2400	

番号	装置名称	寸法(W×D×H)	備考
18	警報制御装置	520×225×2400	
19	コンソール入出力 I	600×750×1330	
20	音声伝送装置	600×730×1000	
21	コンソール入出力 II	600×750×1330	今 四
22	情報処理装置 II	570×600×2350	今 四
23	入出力インターフェイス装置 I	570×600×2350	今 四
24	入出力中継装置	570×600×2350	
25	入出力インターフェイス装置 I	570×600×2350	
26	情報処理装置 I	570×600×600	
27	簡易データ表示機	1200×200×800	
28	データ表示機	1200×200×1100	
29	気象プリンタ	650×550×670	
30	総合気象機	540×550×2103	
31	水位計指示記録装置	540×450×1500	
32	総合気象機 (旧)	540×645×2100	
33	水位計装置	570×450×815	
34	観測用プリンタ	680×650×1000	

ガラスは内部を全て全部
ワークス面を保護部分を含む

番号	装置名称	寸法(W×D×H)	備考
35	操作用プリンタ	680×650×1000	
36	田川ダムデータ用プリンタ	680×650×1000	
37	テレメータ用プリンタ	680×650×1000	
38	警報用プリンタ	680×650×1000	
39	記録用端末装置	1200×800×1158	
40	F A X	530×430×900	
41	I T V 操作卓	1200×1100×1250	
42	洪水ゲート遠方操作卓	2400×1100×1250	
43	オフィス・プレストート 2400mm	2400×1100×1250	
44	ダム監視操作卓	1800×1100×1250	
45	テレメータ監視操作卓	1200×1100×1250	
46	CRT 表示端末装置	1200×800×1128	
47	時計装置	420×96×309	
48	分電盤	450×120×600	
49	■	450×120×600	
50	交換機		