

凡例

記号	名称	記号	記事
	受信機P型1級	30L	
	副受信機	10L	
	機器収容箱	受信機・表示灯・ベル相込み	
	差動式スポット型感知器	2層	
	差動式スポット型感知器	2層	
	差動式スポット型感知器	2層	天井
	定温式スポット型感知器	特種	防炎型
	定温式スポット型感知器	1層	防炎型
	専用線端器		
	配管・配線 SM-AE0.9-20	天井いんべい	
	配管・配線 SM-AE0.9-40	天井いんべい	
	配管・配線 AE0.9-40	天井いんべい	
	配管・配線 AE0.9-40	天井いんべい	
	配管・配線 AE0.9-40	天井いんべい	立上り、引下げ、貫通し
	警戒区域境界線		
	警戒区域番号		

5~8 消火器(10型) : 計4本

➡ 誘導標識 : 計4枚


S 煙感知器(光電式) : 計1個

■ 副信機(P型2級) : 1面

● 熱感知器(差動式スポット型) : 14個


● 熱感知器(定温式スポット型) : 3個

■ 機器収容箱 : 1個

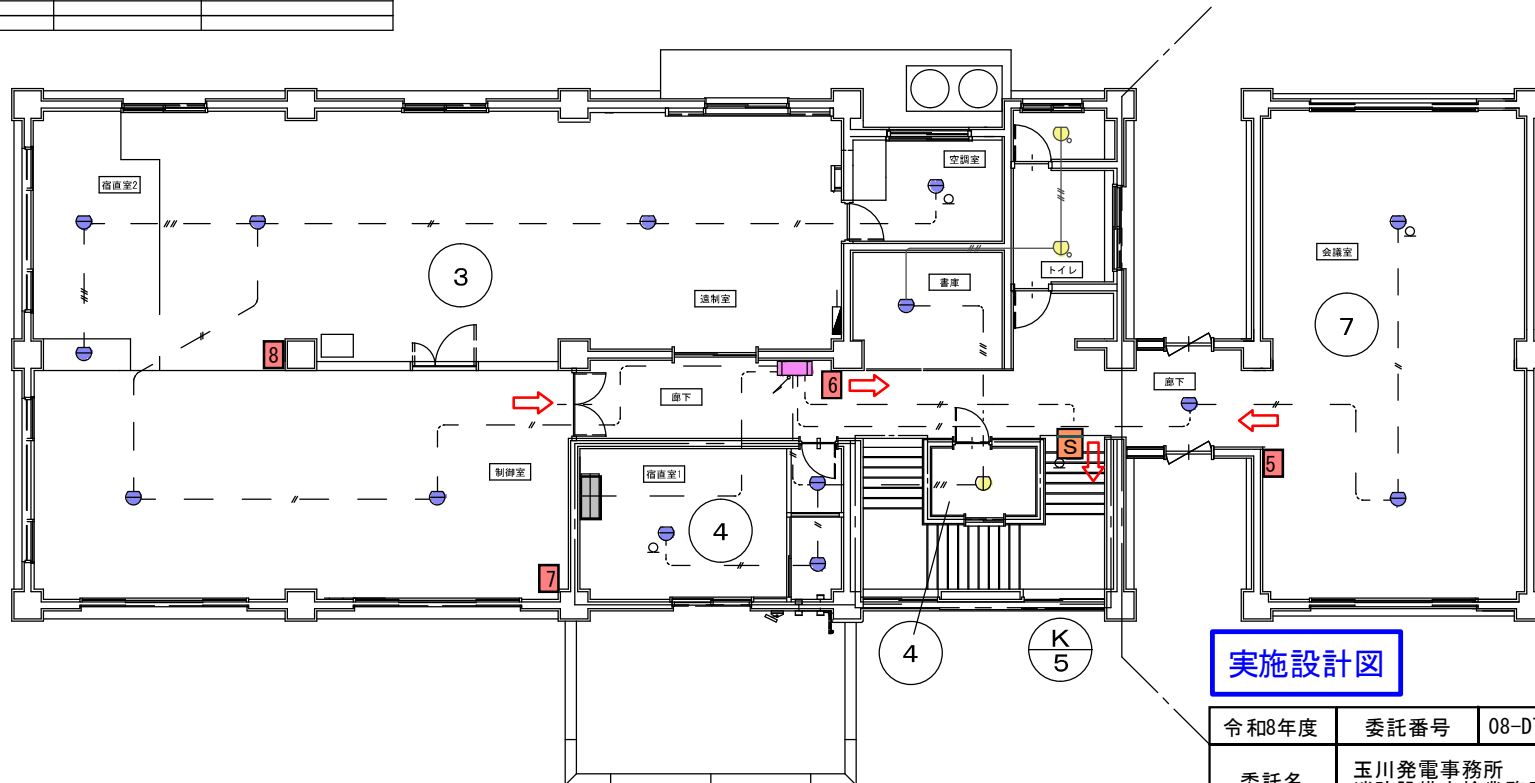

実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	玉川発電事務所2階平面図	
図面番号	2/19	
玉川発電事務所		

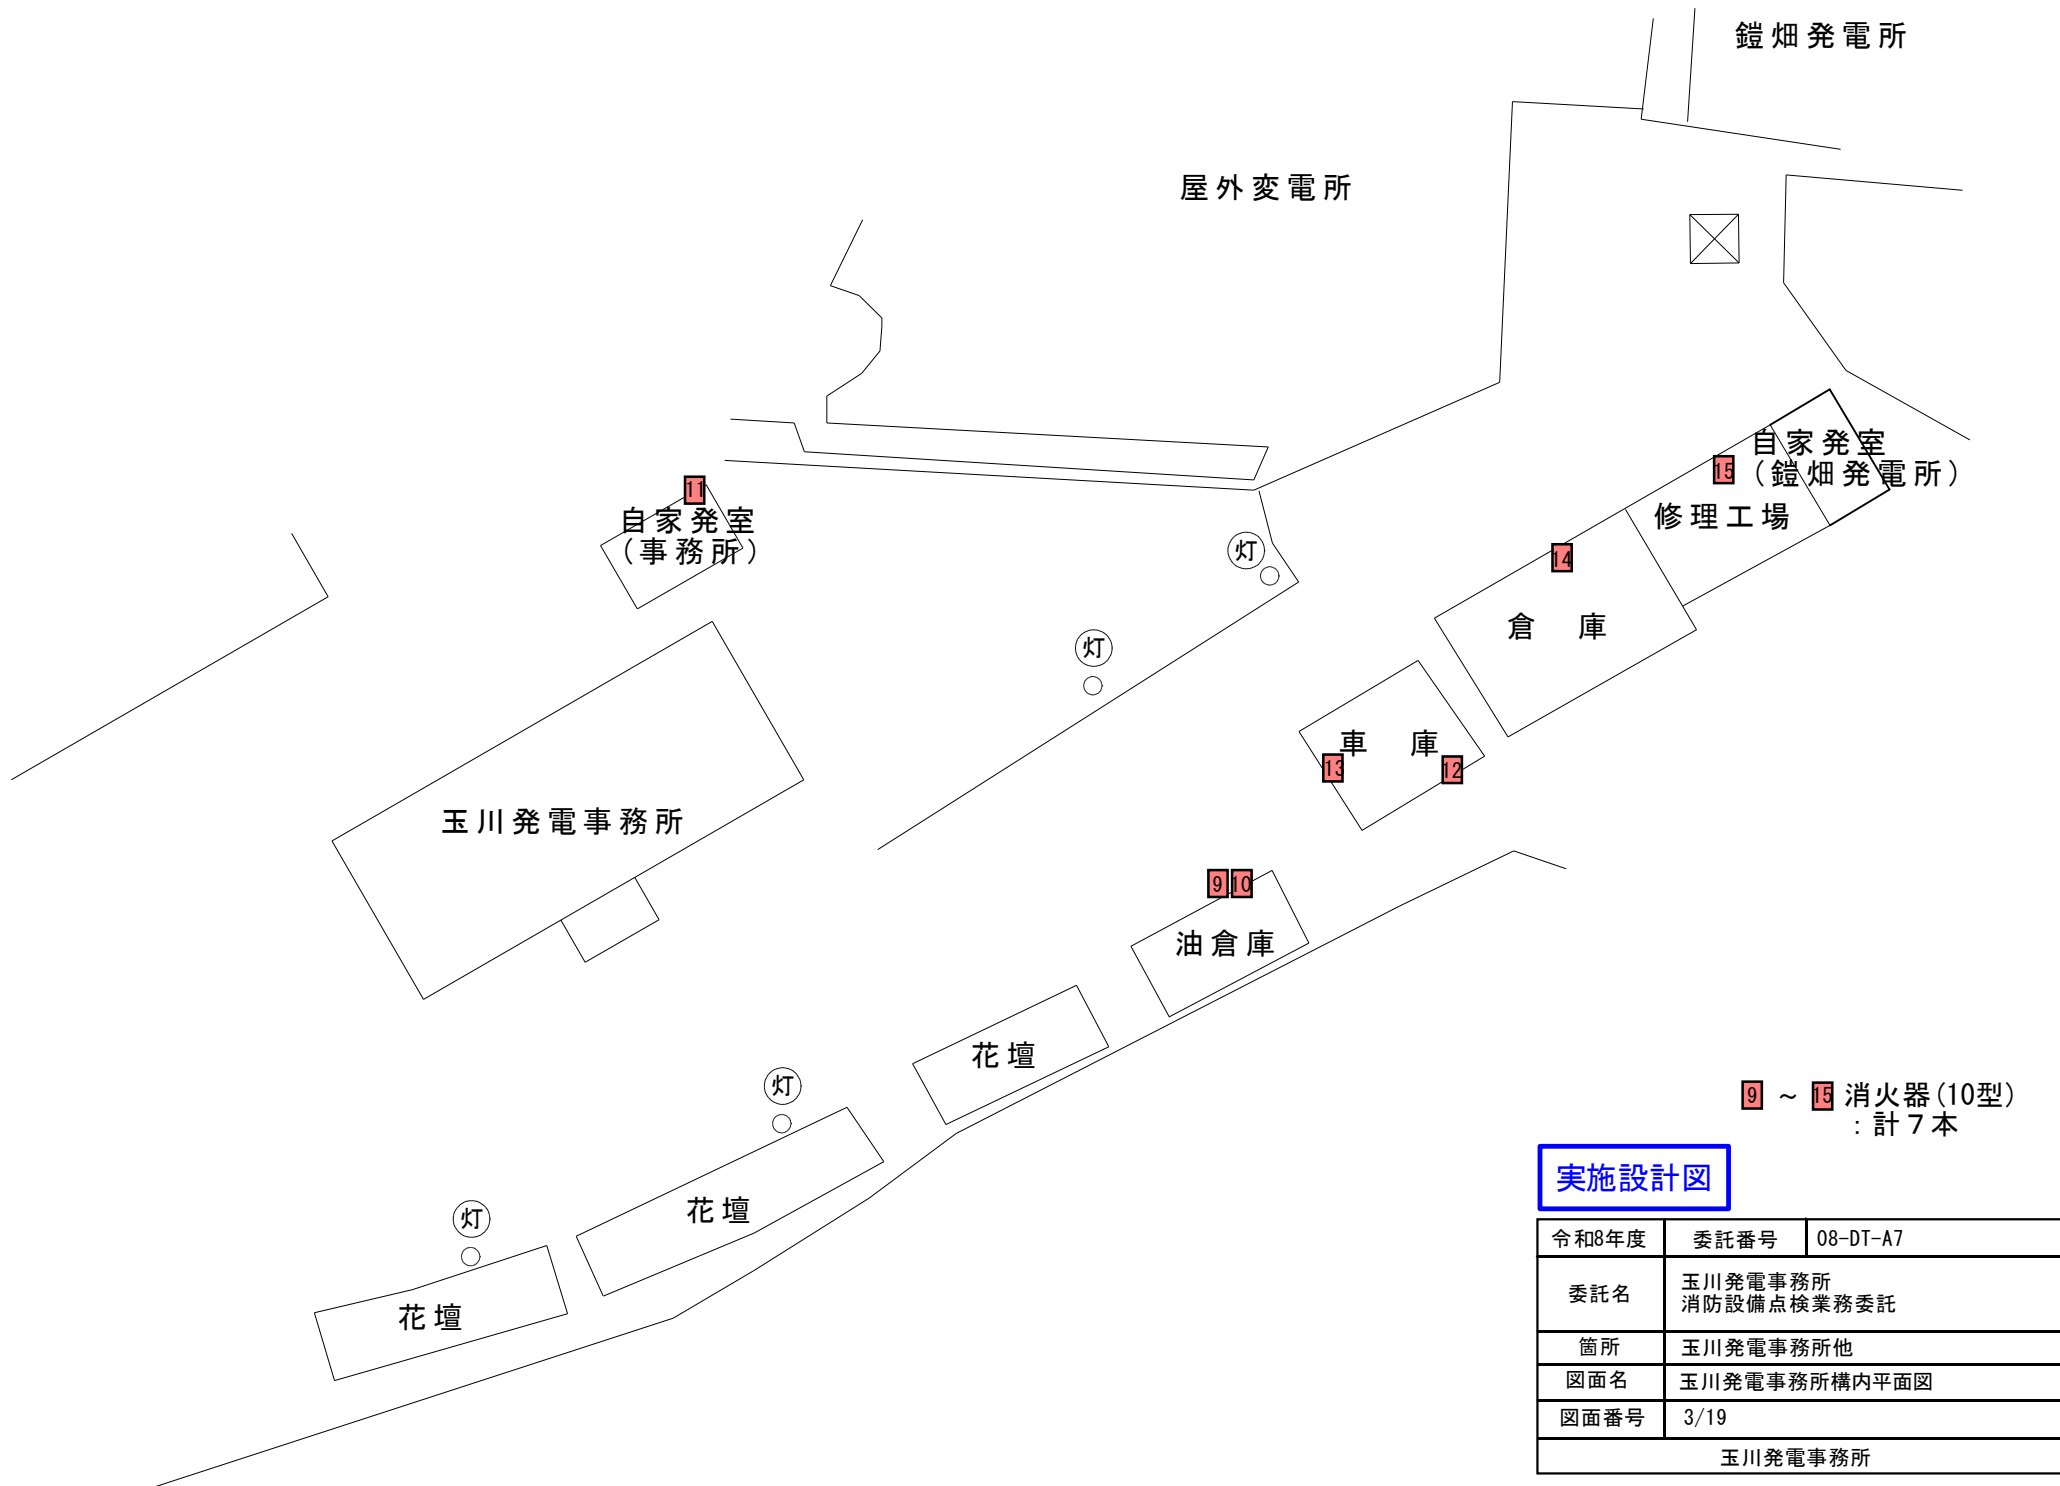


9 ~ 15 消火器 (10型)
: 計 7 本

実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	玉川発電事務所構内平面図	
図面番号	3/19	
玉川発電事務所		

凡例

記号	名称	記号	説明
	受信機 P型2級	S	5L
	機器収納箱 扉閉	1	赤信号・表示灯・ベル機込み
	差動式スポット型感知器	2	2種
	定温式スポット型感知器	3	2種
	天井裏	4	特殊 防水型
	天井裏	5	1種 防水型
	消火器	6	
	音響装置	7	
	消火器	8	
	消火器	9	
	消火器	10	
	消火器	11	
	消火器	12	
	消火器	13	
	消火器	14	
	消火器	15	
	消火器	16	
	消火器	17	
	消火器	18	
	消火器	19	
	消火器	20	
	消火器	21	
	消火器	22	
	消火器	23	
	消火器	24	
	消火器	25	
	消火器	26	
	消火器	27	
	消火器	28	
	消火器	29	
	消火器	30	
	消火器	31	
	消火器	32	
	消火器	33	
	消火器	34	
	消火器	35	
	消火器	36	
	消火器	37	
	消火器	38	
	消火器	39	
	消火器	40	
	消火器	41	
	消火器	42	
	消火器	43	
	消火器	44	
	消火器	45	
	消火器	46	
	消火器	47	
	消火器	48	
	消火器	49	
	消火器	50	
	消火器	51	
	消火器	52	
	消火器	53	
	消火器	54	
	消火器	55	
	消火器	56	
	消火器	57	
	消火器	58	
	消火器	59	
	消火器	60	
	消火器	61	
	消火器	62	
	消火器	63	
	消火器	64	
	消火器	65	
	消火器	66	
	消火器	67	
	消火器	68	
	消火器	69	
	消火器	70	
	消火器	71	
	消火器	72	
	消火器	73	
	消火器	74	
	消火器	75	
	消火器	76	
	消火器	77	
	消火器	78	
	消火器	79	
	消火器	80	
	消火器	81	
	消火器	82	
	消火器	83	
	消火器	84	
	消火器	85	
	消火器	86	
	消火器	87	
	消火器	88	
	消火器	89	
	消火器	90	
	消火器	91	
	消火器	92	
	消火器	93	
	消火器	94	
	消火器	95	
	消火器	96	
	消火器	97	
	消火器	98	
	消火器	99	
	消火器	100	

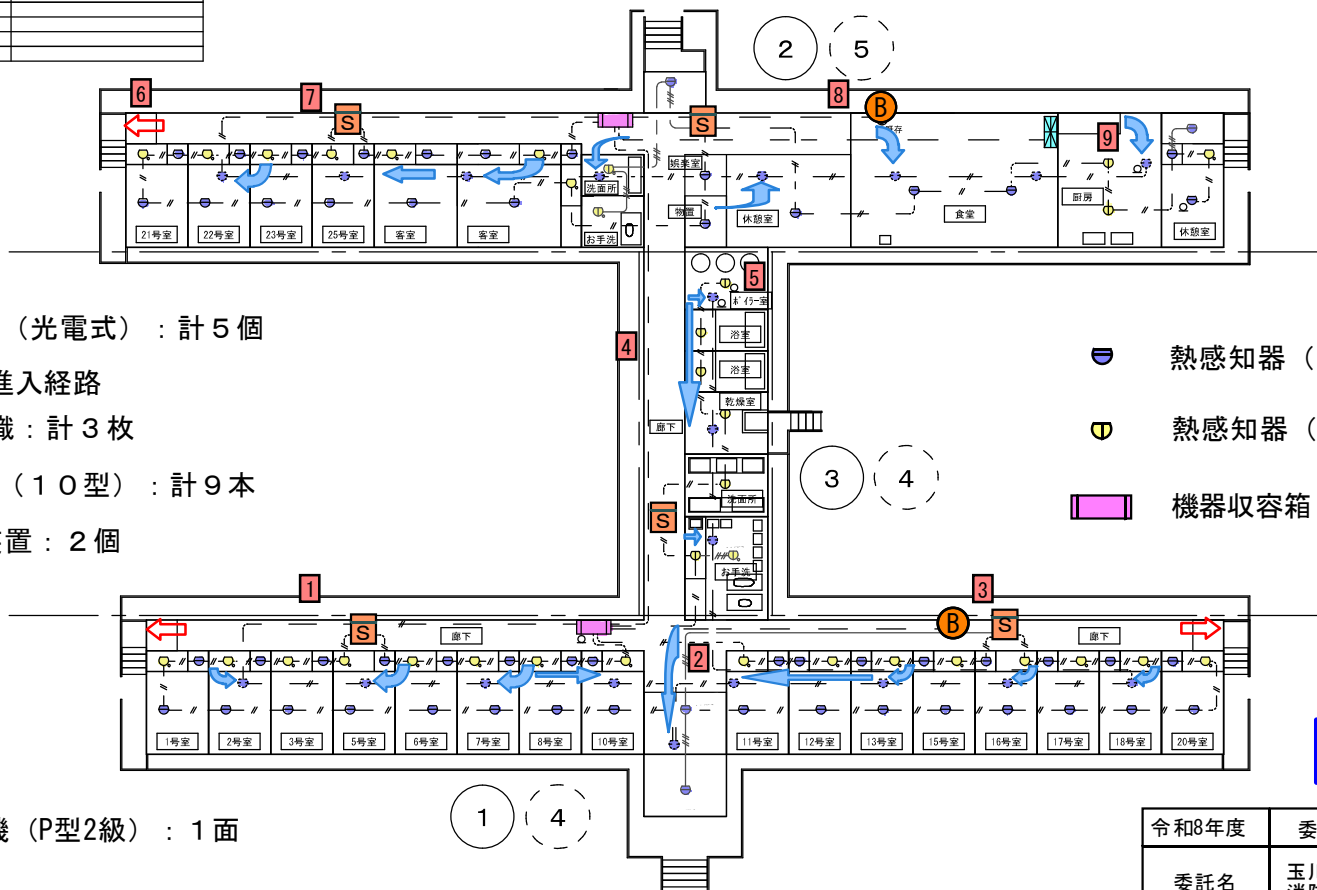

- 煙感知器（光電式）：計 5 個
- 天井裏進入経路
- 誘導標識：計 3 枚
- 消火器（10型）：計 9 本
- 音響装置：2 個

- 熱感知器（差動式スポット型）：76 個
- 熱感知器（定温式スポット型）：35 個
- 機器収容箱：2 個

受信機（P型2級）：1 面





実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	待機宿舍平面図	
図面番号	4/19	
玉川発電事務所		

記号	名称	仕様	備考
*	埋込スイッチ	1P15AX2	新金属プレート
⊙E	埋込コンセント	2P15AX1 (接地端子)	新金属プレート
⊙2ELH	埋込コンセント	2P15AX1 (接地端子) 不導体色	新金属プレート
⊙	手元照明器具	単相2線形200V	B-1
⊙	照明器具	単相2線形200V	L-1
⊙	照明器具	照明器具用200V	
⊙	照明器具	照明器具用200V	
⊙	埋込スイッチ	2P15AX1	
⊙	電話機用ボックス	電話機用ボックス	電話機は別途工事
⊙	電話機用埋込ベル	電話機用埋込ベル	埋込ベルは別途工事
⊙	入退室センサー	定温式検知器	
⊙	カバープレート	角型	新金属プレート
⊙	埋込スイッチ	10kΩ	
⊙	警報伝達番号	火災	

1. モジュラコンセントから電話機の電源は電話機用モジュロコ-F9型により行うこと。

⊙ 熱感知器 (定温式スポット型) : 1個

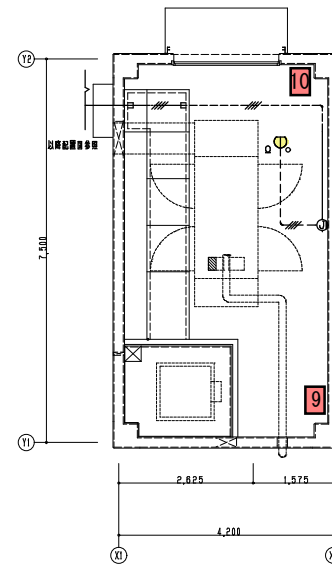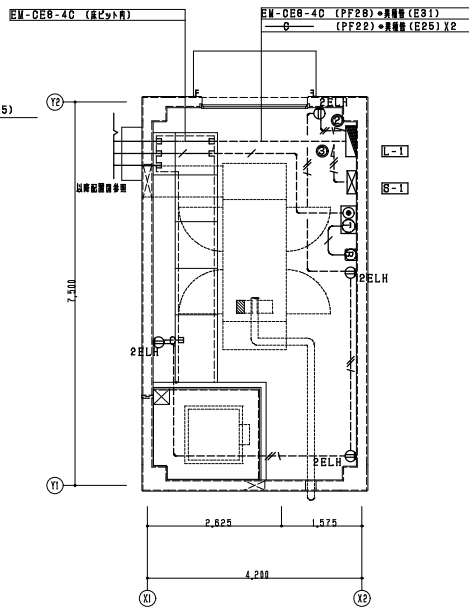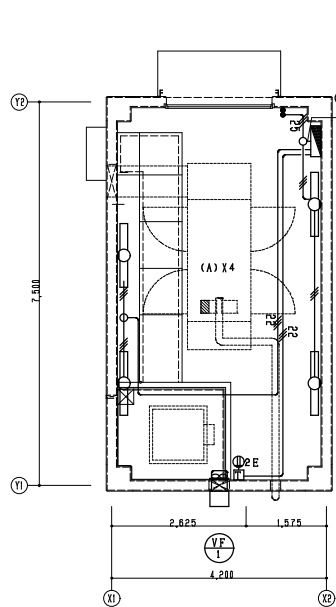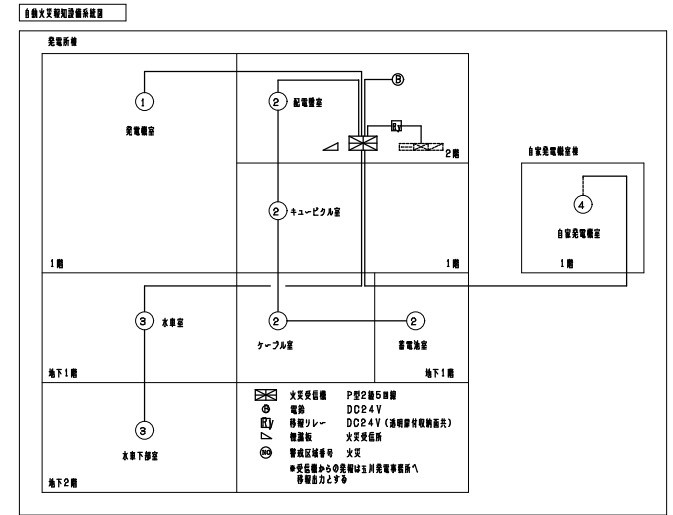

9 消火器(20型) : 1本

10 消火器(10型) : 1本


実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	小和瀬発電所自家発電機室棟平面図	
図面番号	6/19	
玉川発電事務所		

凡例

記号	名称	記事
	受信機付型1級	30L
	別室備付	30L
	機器収納箱	発煙機・表示灯・ベル網込み
	差動式スポット型感知器	2種
	差動式スポット型感知器	2種
	差動式スポット型感知器	2種 天井裏
	定温式スポット型感知器	特種 防水型
	定温式スポット型感知器	1種 防水型
	専用終端器	
	配管・配線 EM-AEO 9-20	天井いんべい
	配管・配線 EM-AEO 9-40	天井いんべい
	配管・配線 AEO 9-42	天井いんべい
	配管・配線 AEO 9-40	天井いんべい
		立上り、引下げ、誘導し
	警戒区域境界線	
	警戒区域番号	






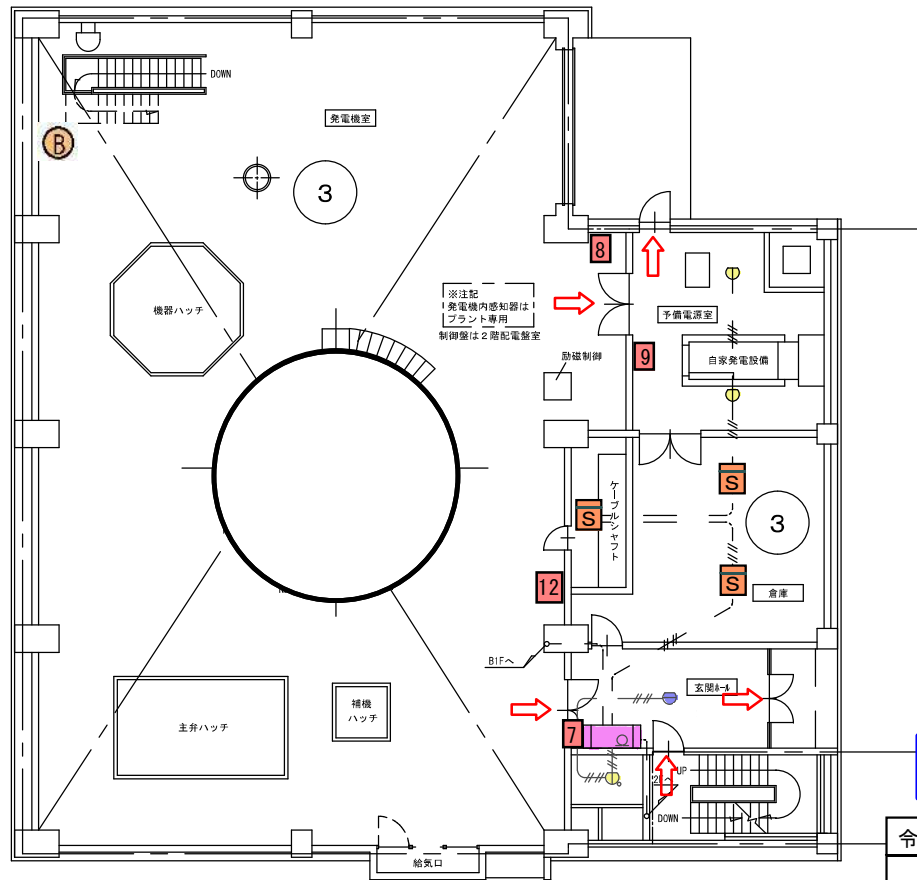- 消火器 (10型) : 計 2 本
- 消火器 (20型) : 1 本
- 消火器 (50型) : 1 本
- 音響装置 : 1 個
- 誘導標識 : 計 5 枚
- 煙感知器 (光電式) : 計 3 個
- 熱感知器 (差動式スポット型) : 1 個
- 熱感知器 (定温式スポット型) : 3 個
- 機器収納箱 : 1 個









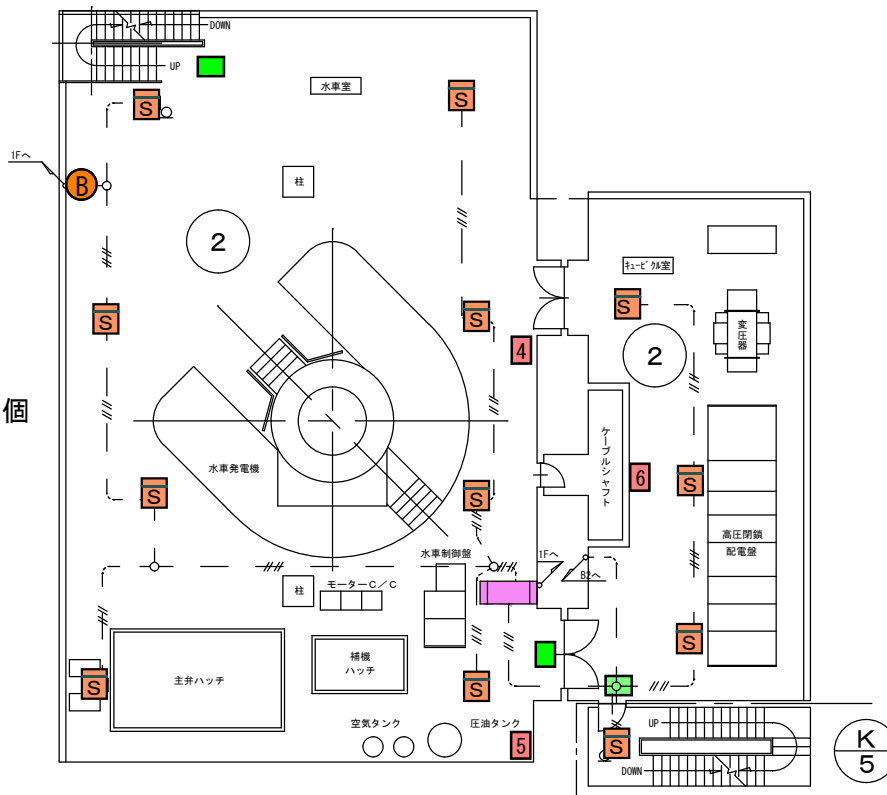
実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	玉川発電所 2階平面図	
図面番号	7/19	
玉川発電事務所		

凡例

記号	名称	記事
	煙感知器 1 種	S O L
	消防警鐘	1 O L
	機器収容箱	警報機・表示灯・ベル箱込み
	光電式スポット型感知器	2 種
	差動式スポット型感知器	2 種
	定温式スポット型感知器	特殊 防水型
	定温式スポット型感知器	1 種 防水型
	専用終端器	
	配管・配線 EM-AEO.9-2C	天井いんべい
	配管・配線 EM-AEO.9-4C	天井いんべい
	配管・配線 AEO.9-4Z	天井いんべい
	配管・配線 AEO.9-4C	天井いんべい
	配管・配線	立上り、引下げ、兼通し
	管式区域境界線	
	管部区域番号	

-  ~  消火器(10型) : 計 3 本
-  誘導灯 : 計 3 灯
-  煙感知器 (光電式) : 計 1 2 個
-  音響装置 : 1 個
-  機器収容箱 : 1 個



実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	玉川発電所地下 1 階平面図	
図面番号	9/19	
玉川発電事務所		

凡例


記号	名称	記事
	受信機P型1級	30L
	別安置機	30L
	機器収容箱	受信機・表示灯・ベル機込み
	光電式スポット型感知器	2機
	差動式スポット型感知器	2機
	差動式スポット型感知器	2機 天井裏
	定温式スポット型感知器	1機 特殊 防水型
	定温式スポット型感知器	1機 防水型
	専用終端器	
	配管・配線 EM-AEO 9-20	天井いんべい
	配管・配線 EM-AEO 9-40	天井いんべい
	配管・配線 AEO 9-42	天井いんべい
	配管・配線 AEO 9-40	天井いんべい
		立上り、引下げ、素通し
	警戒区域境界線	
	警戒区域番号	

1~3 消火器(10型) : 計3本

誘導灯 : 計3灯

煙感知器(光電式) : 計5個


機器収容箱 : 1個

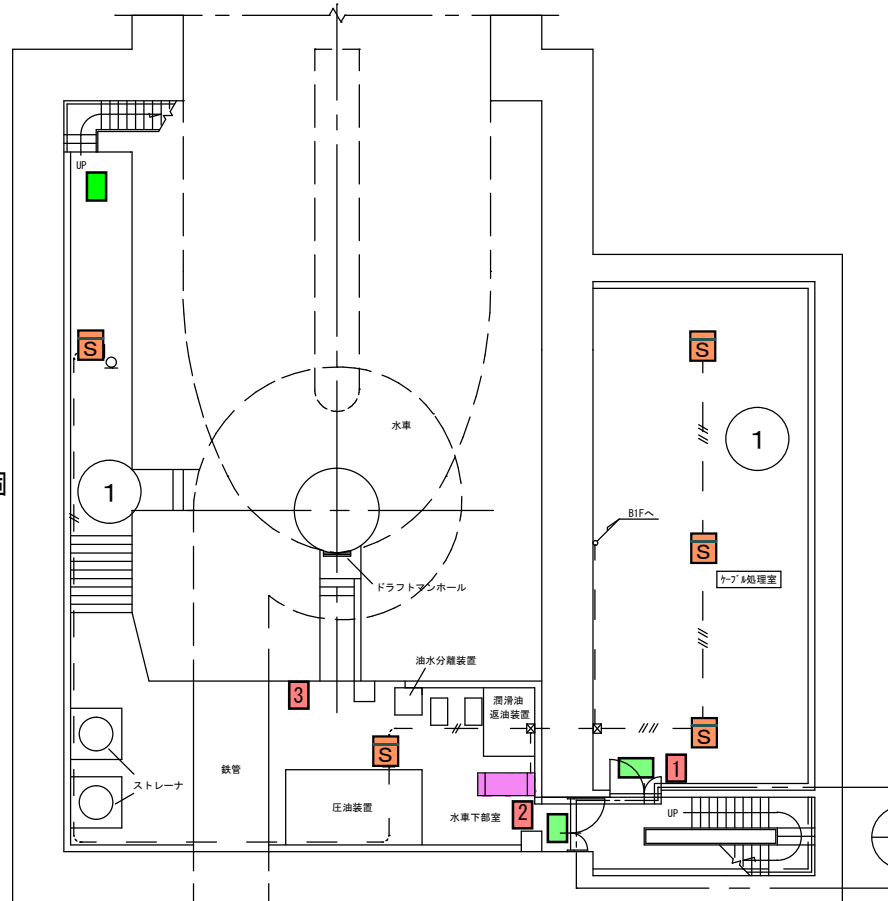

K
5

実施設計図


令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	玉川発電所地下2階平面図	
図面番号	10/19	
玉川発電事務所		

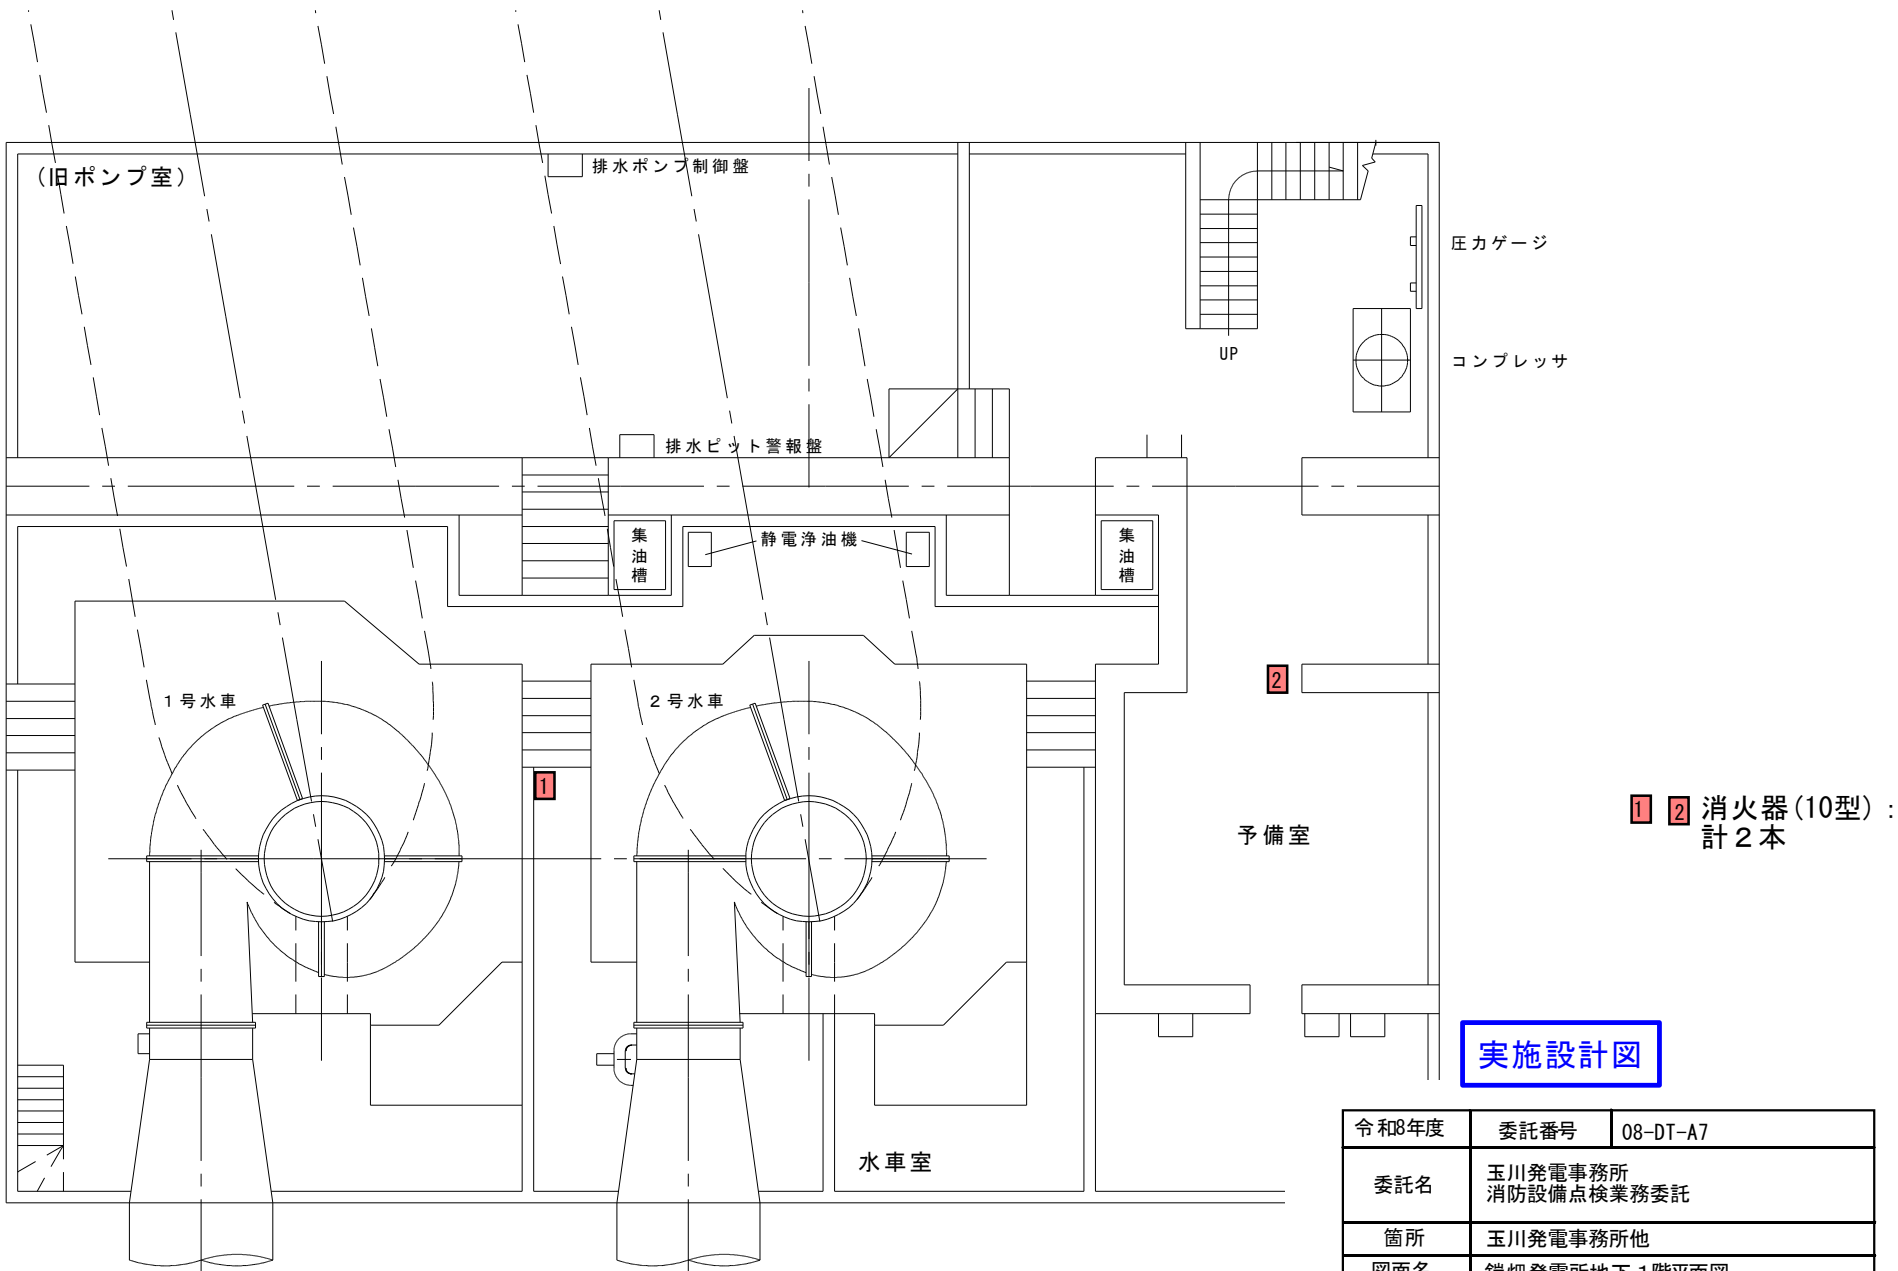

実施設計図


令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	鑑畑発電所地下1階平面図	
図面番号	11/19	
玉川発電事務所		

3~6 消火器(10型) : 計4本

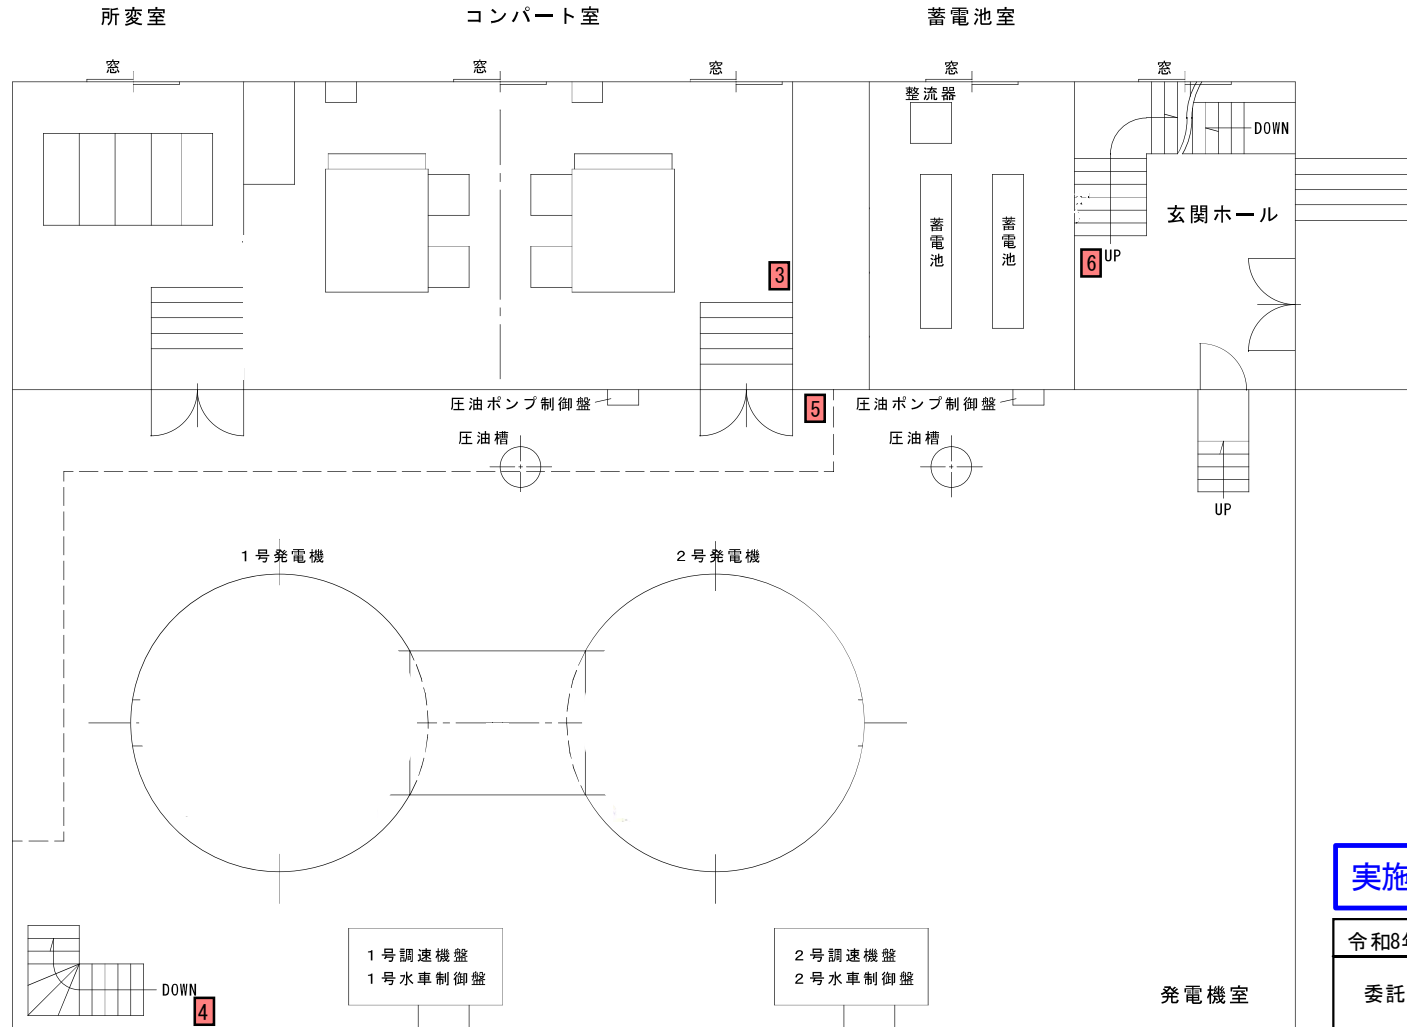

実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	鎧畑発電所1階平面図	
図面番号	12/19	
玉川発電事務所		

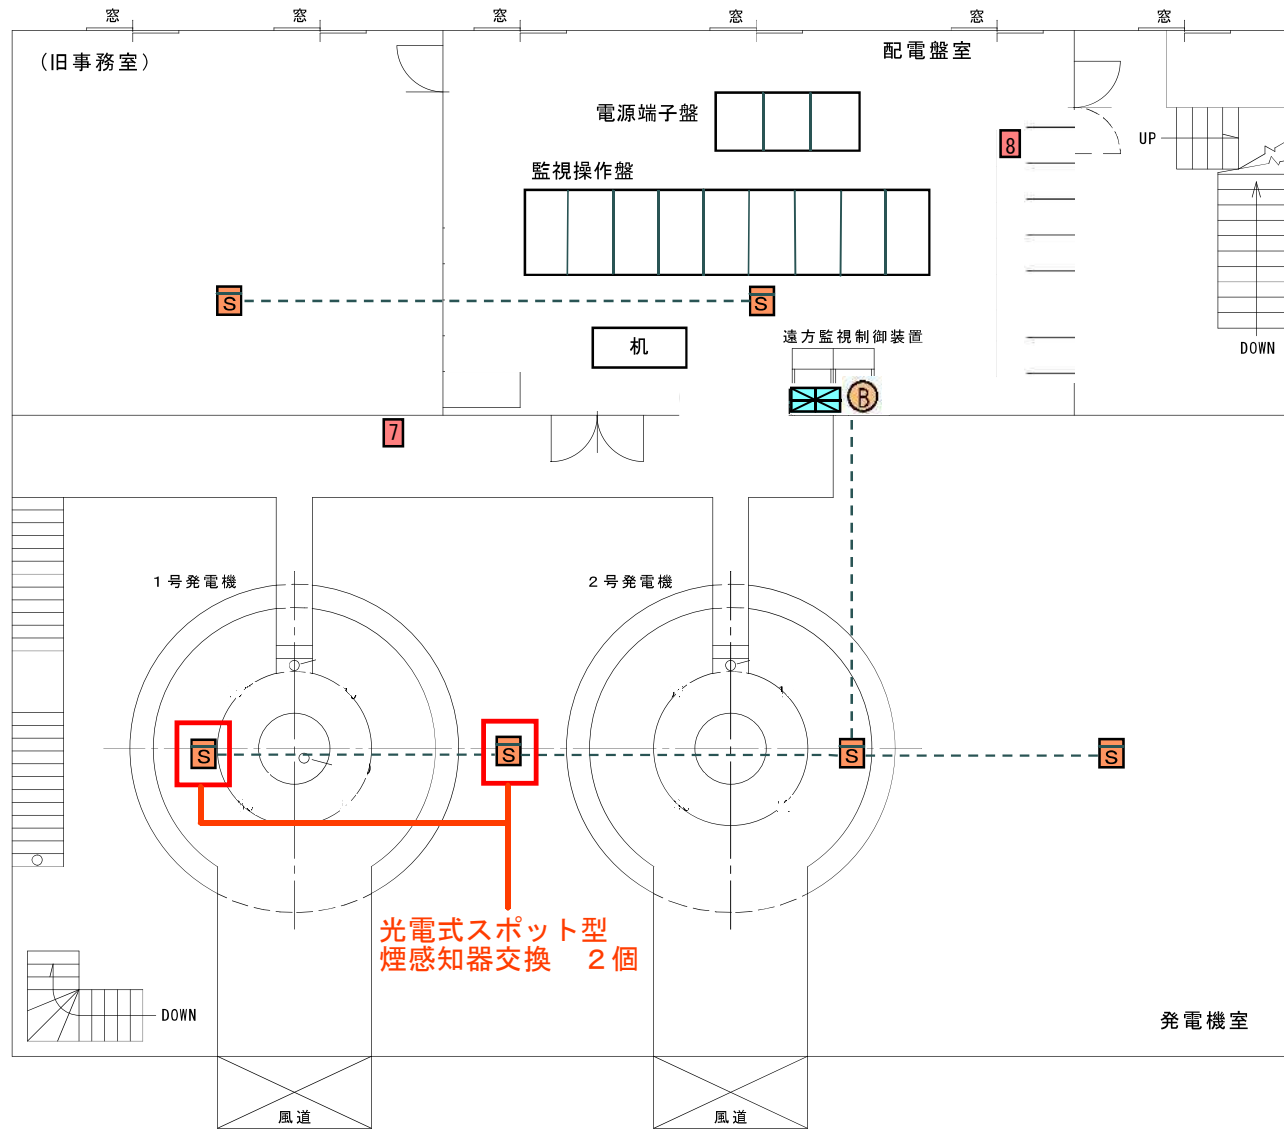


- S 煙感知器（光電式）：計6個
- B 音響装置：1個
- ⊠ 受信機（P型2級）：1面
建屋用
- 7 消火器（50型）：1本
- 8 消火器（10型）：1本

2階 配電盤室

感知器設置高さ
 発電機室 約13.5m
 配電盤室他 約3m

実施設計図


令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	鎧畑発電所1階平面図	
図面番号	13/19	
玉川発電事務所		

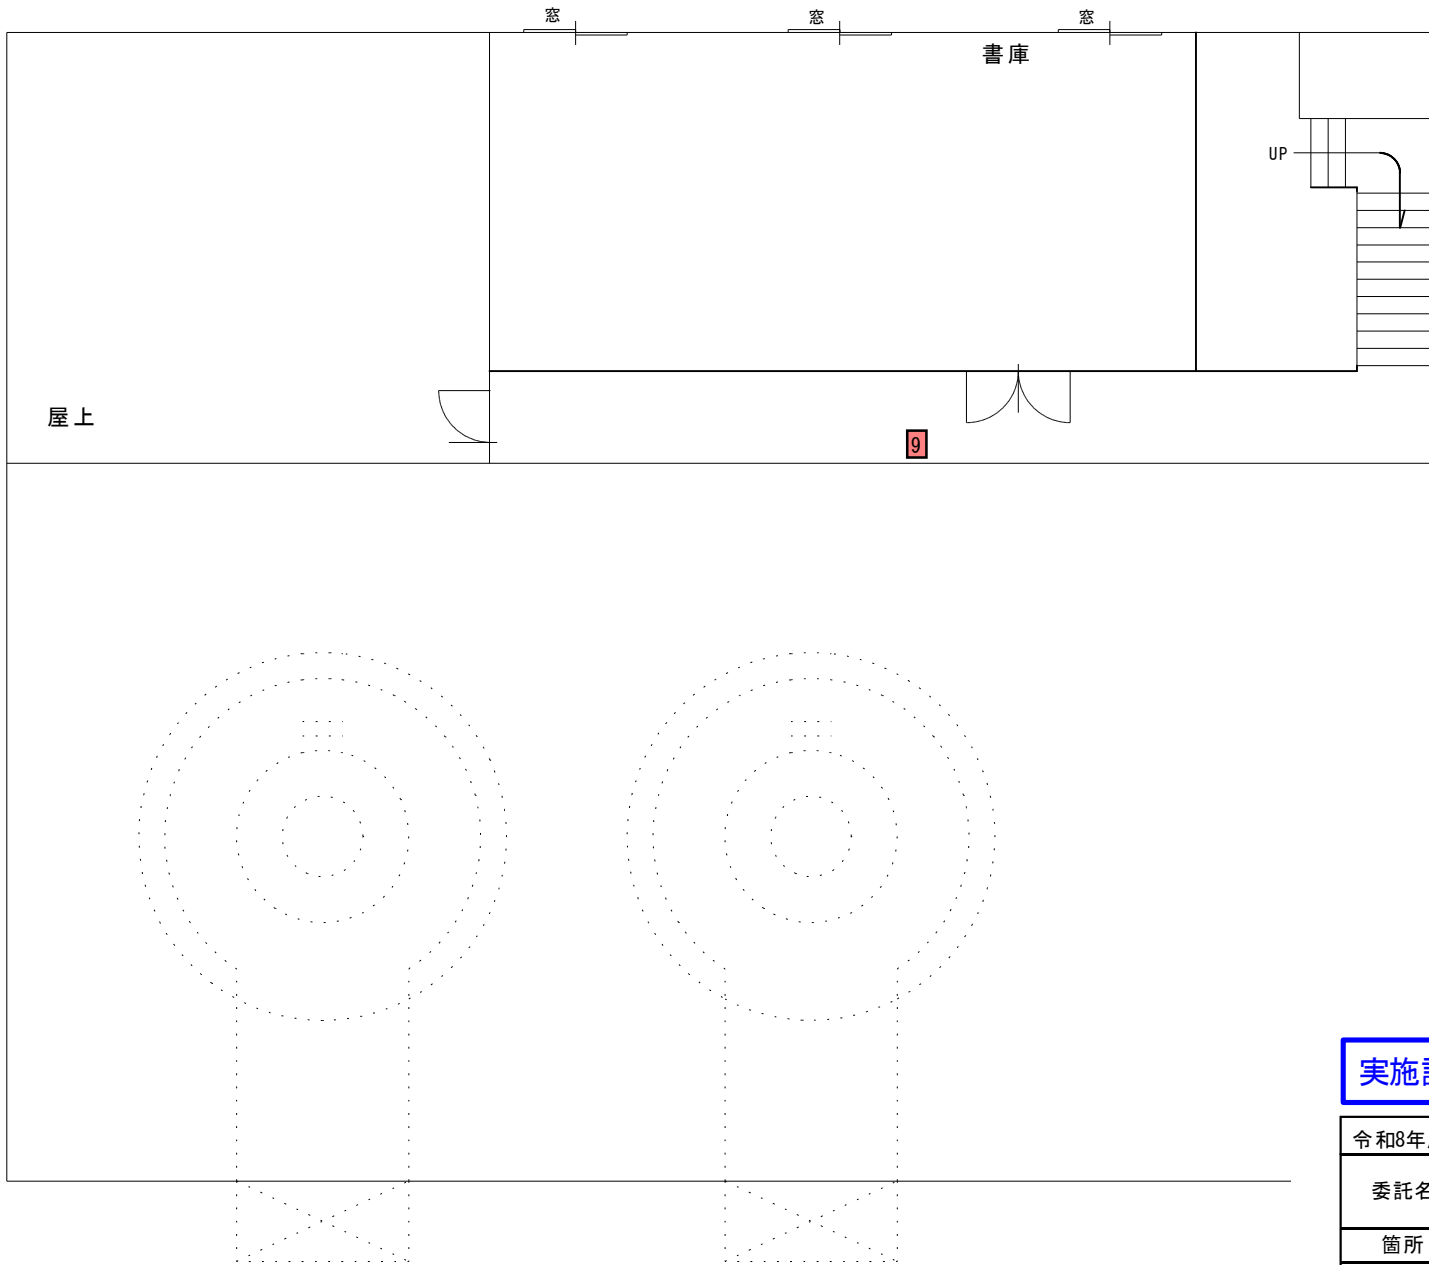

9 消火器(10型) :
1本

実施設計図


令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	鑑畑発電所3階平面図	
図面番号	14/19	
玉川発電事務所		

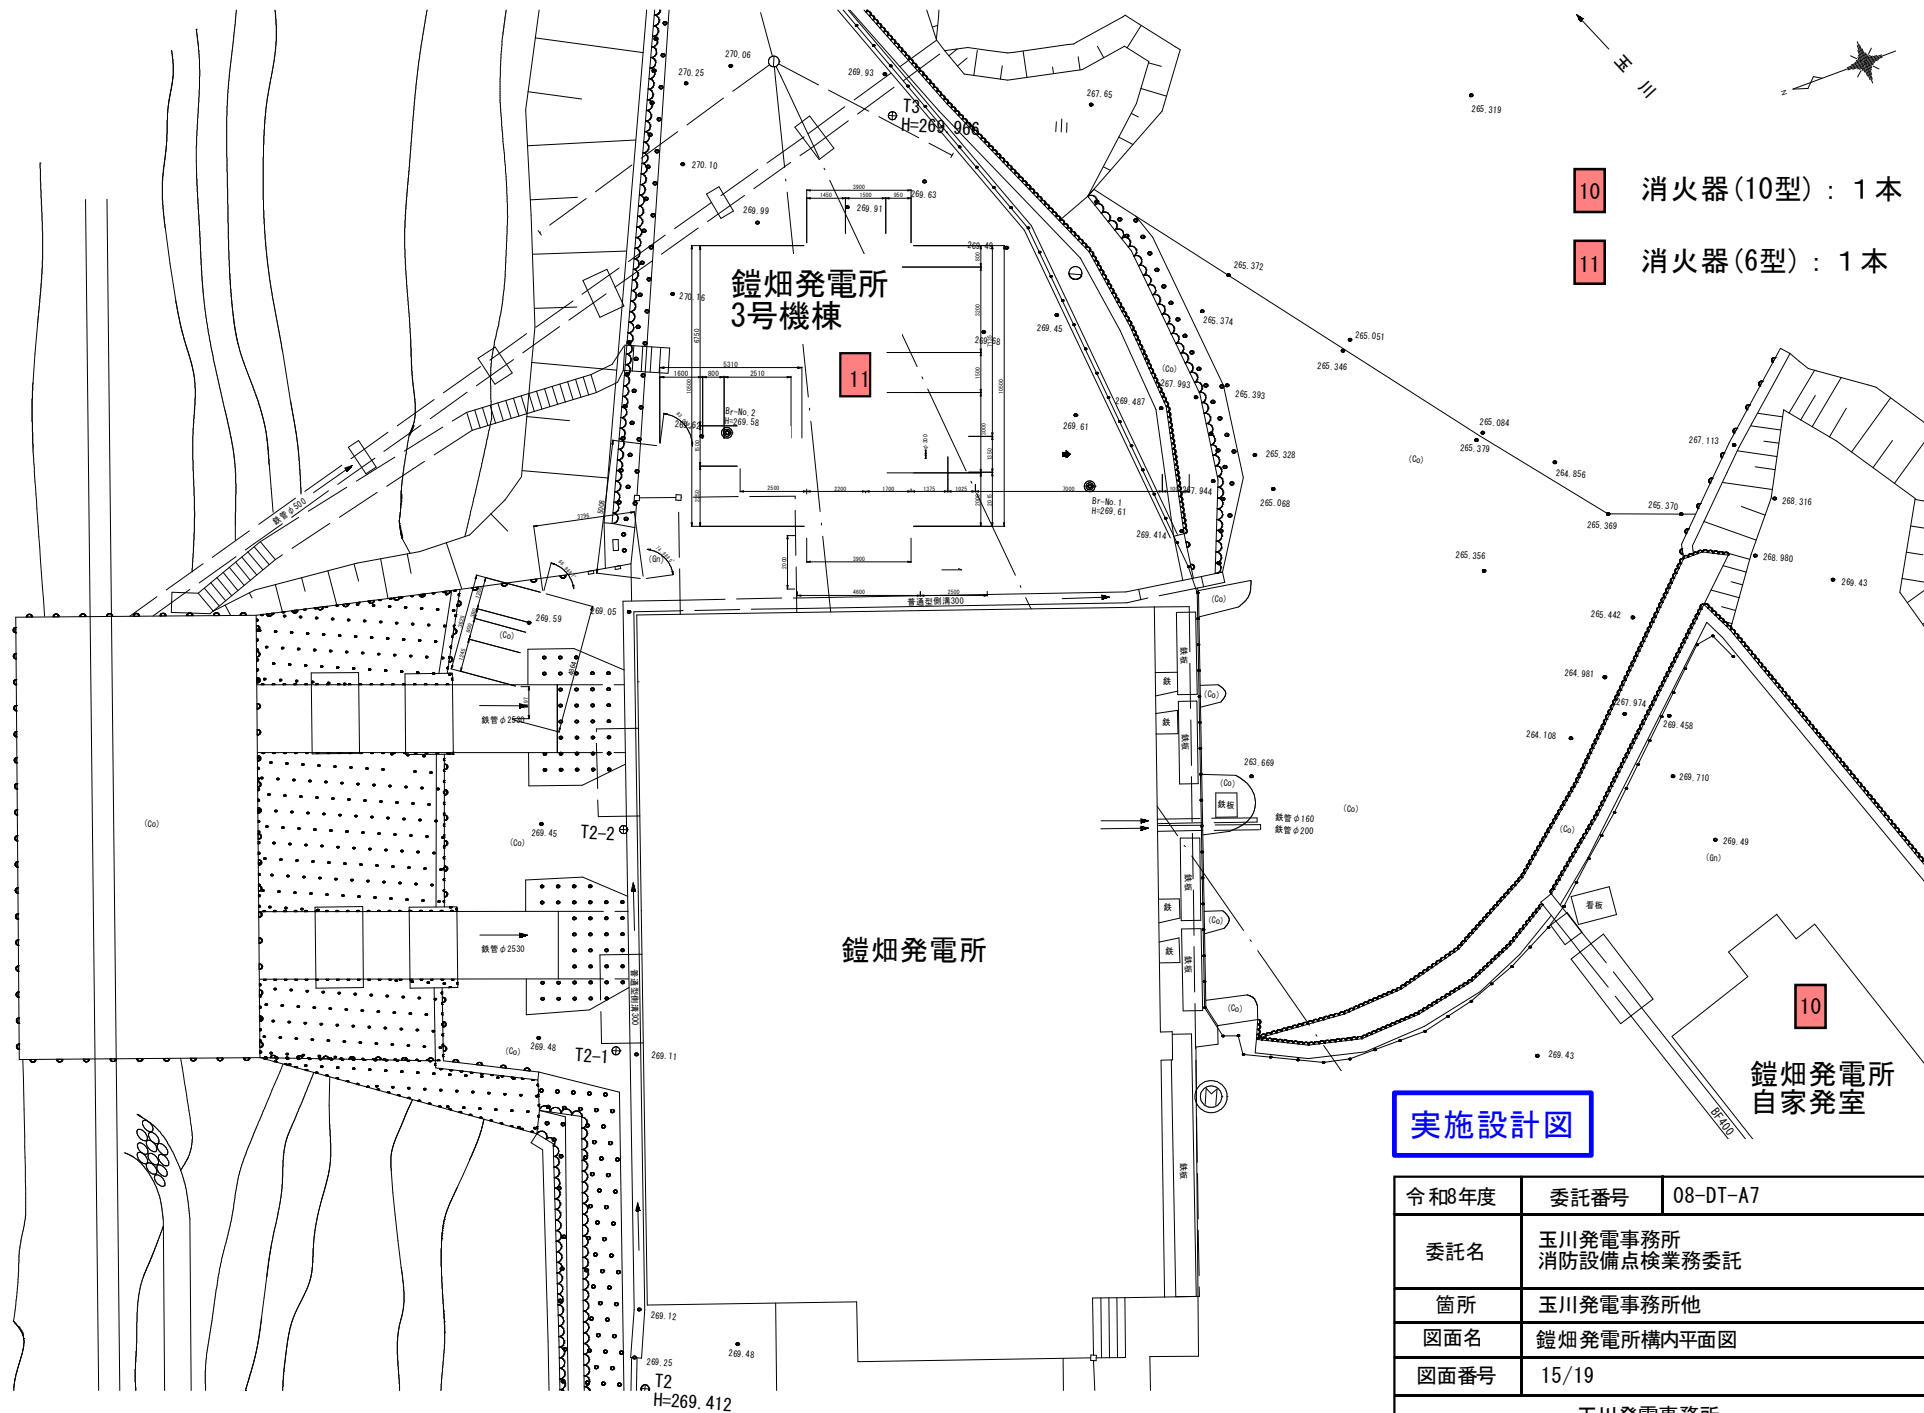

- 10 消火器(10型) : 1本
- 11 消火器(6型) : 1本

実施設計図


令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	鎧畑発電所構内平面図	
図面番号	15/19	
玉川発電事務所		

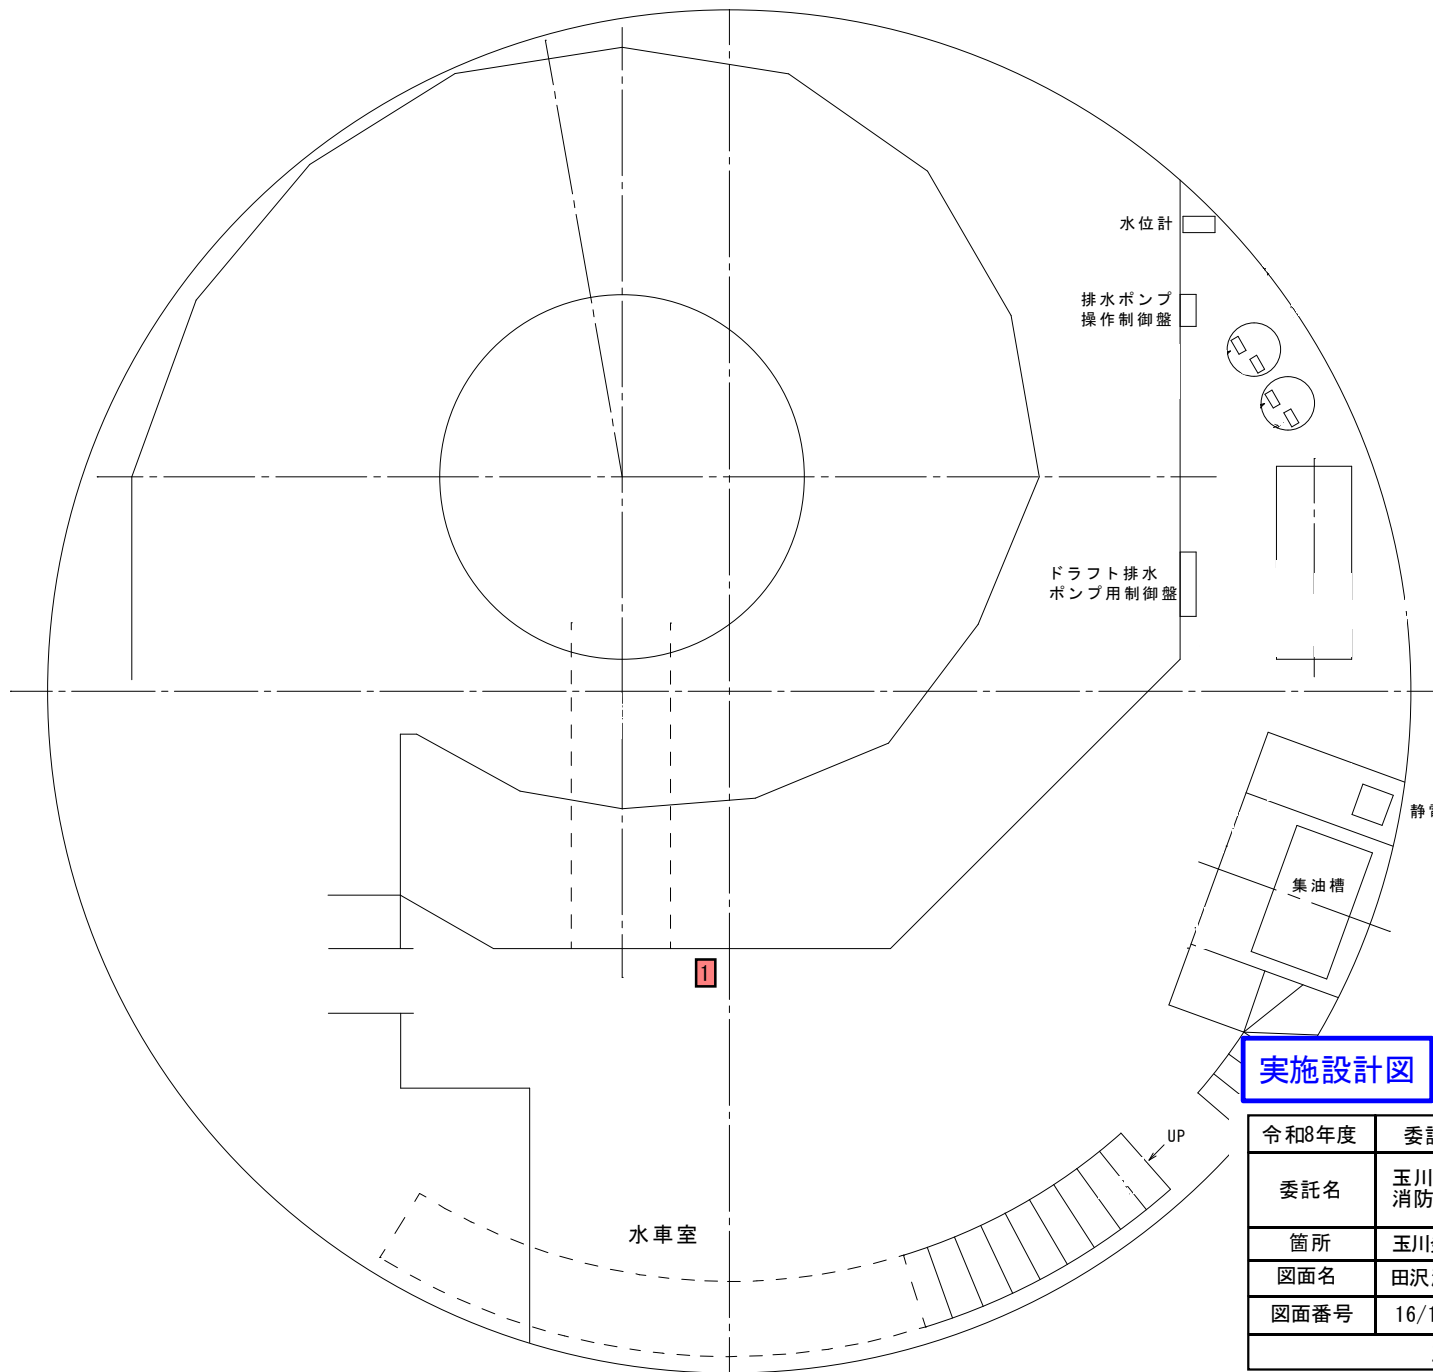

1 消火器(10型)
: 1本

実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	田沢湖発電所水車室平面図	
図面番号	16/19	
玉川発電事務所		

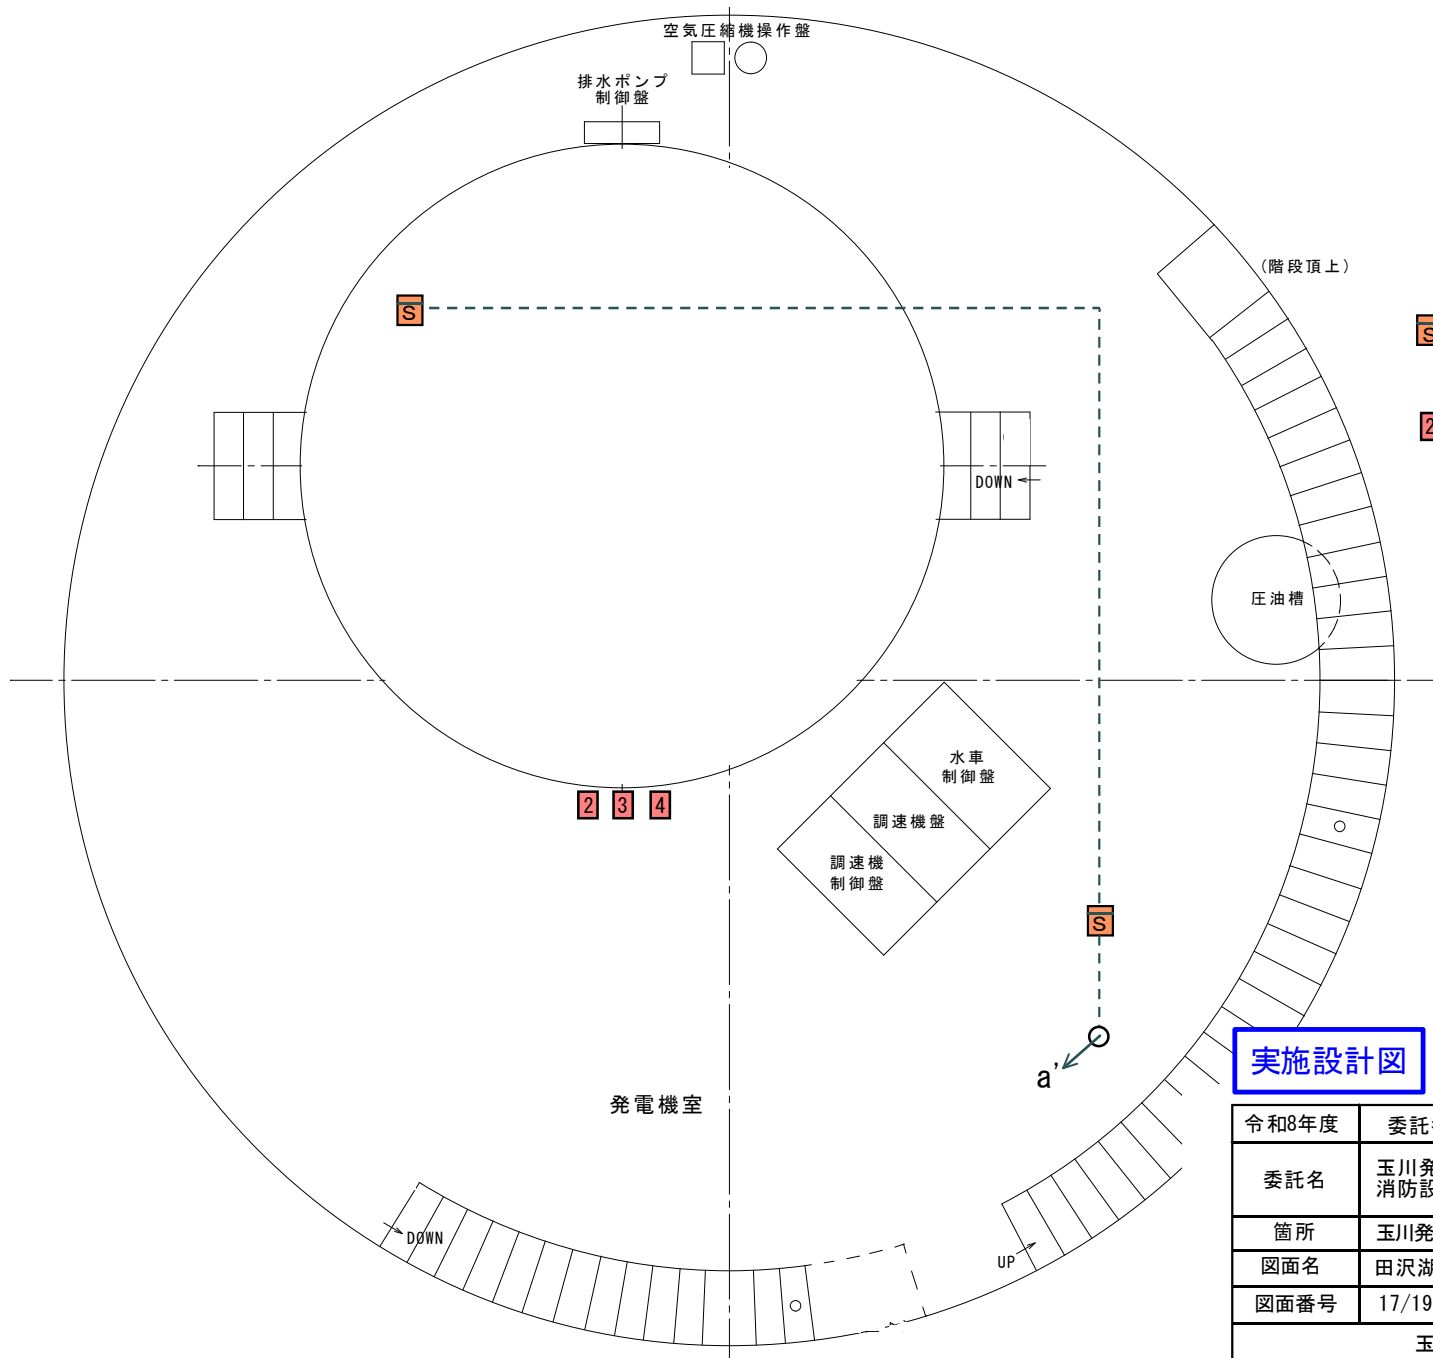


S 煙感知器（光電式）：
計2個

2~**4** 消火器（10型）：計3本


実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	田沢湖発電所発電機室平面図	
図面番号	17/19	
玉川発電事務所		

感知器設置高さ
発電機室 約15m

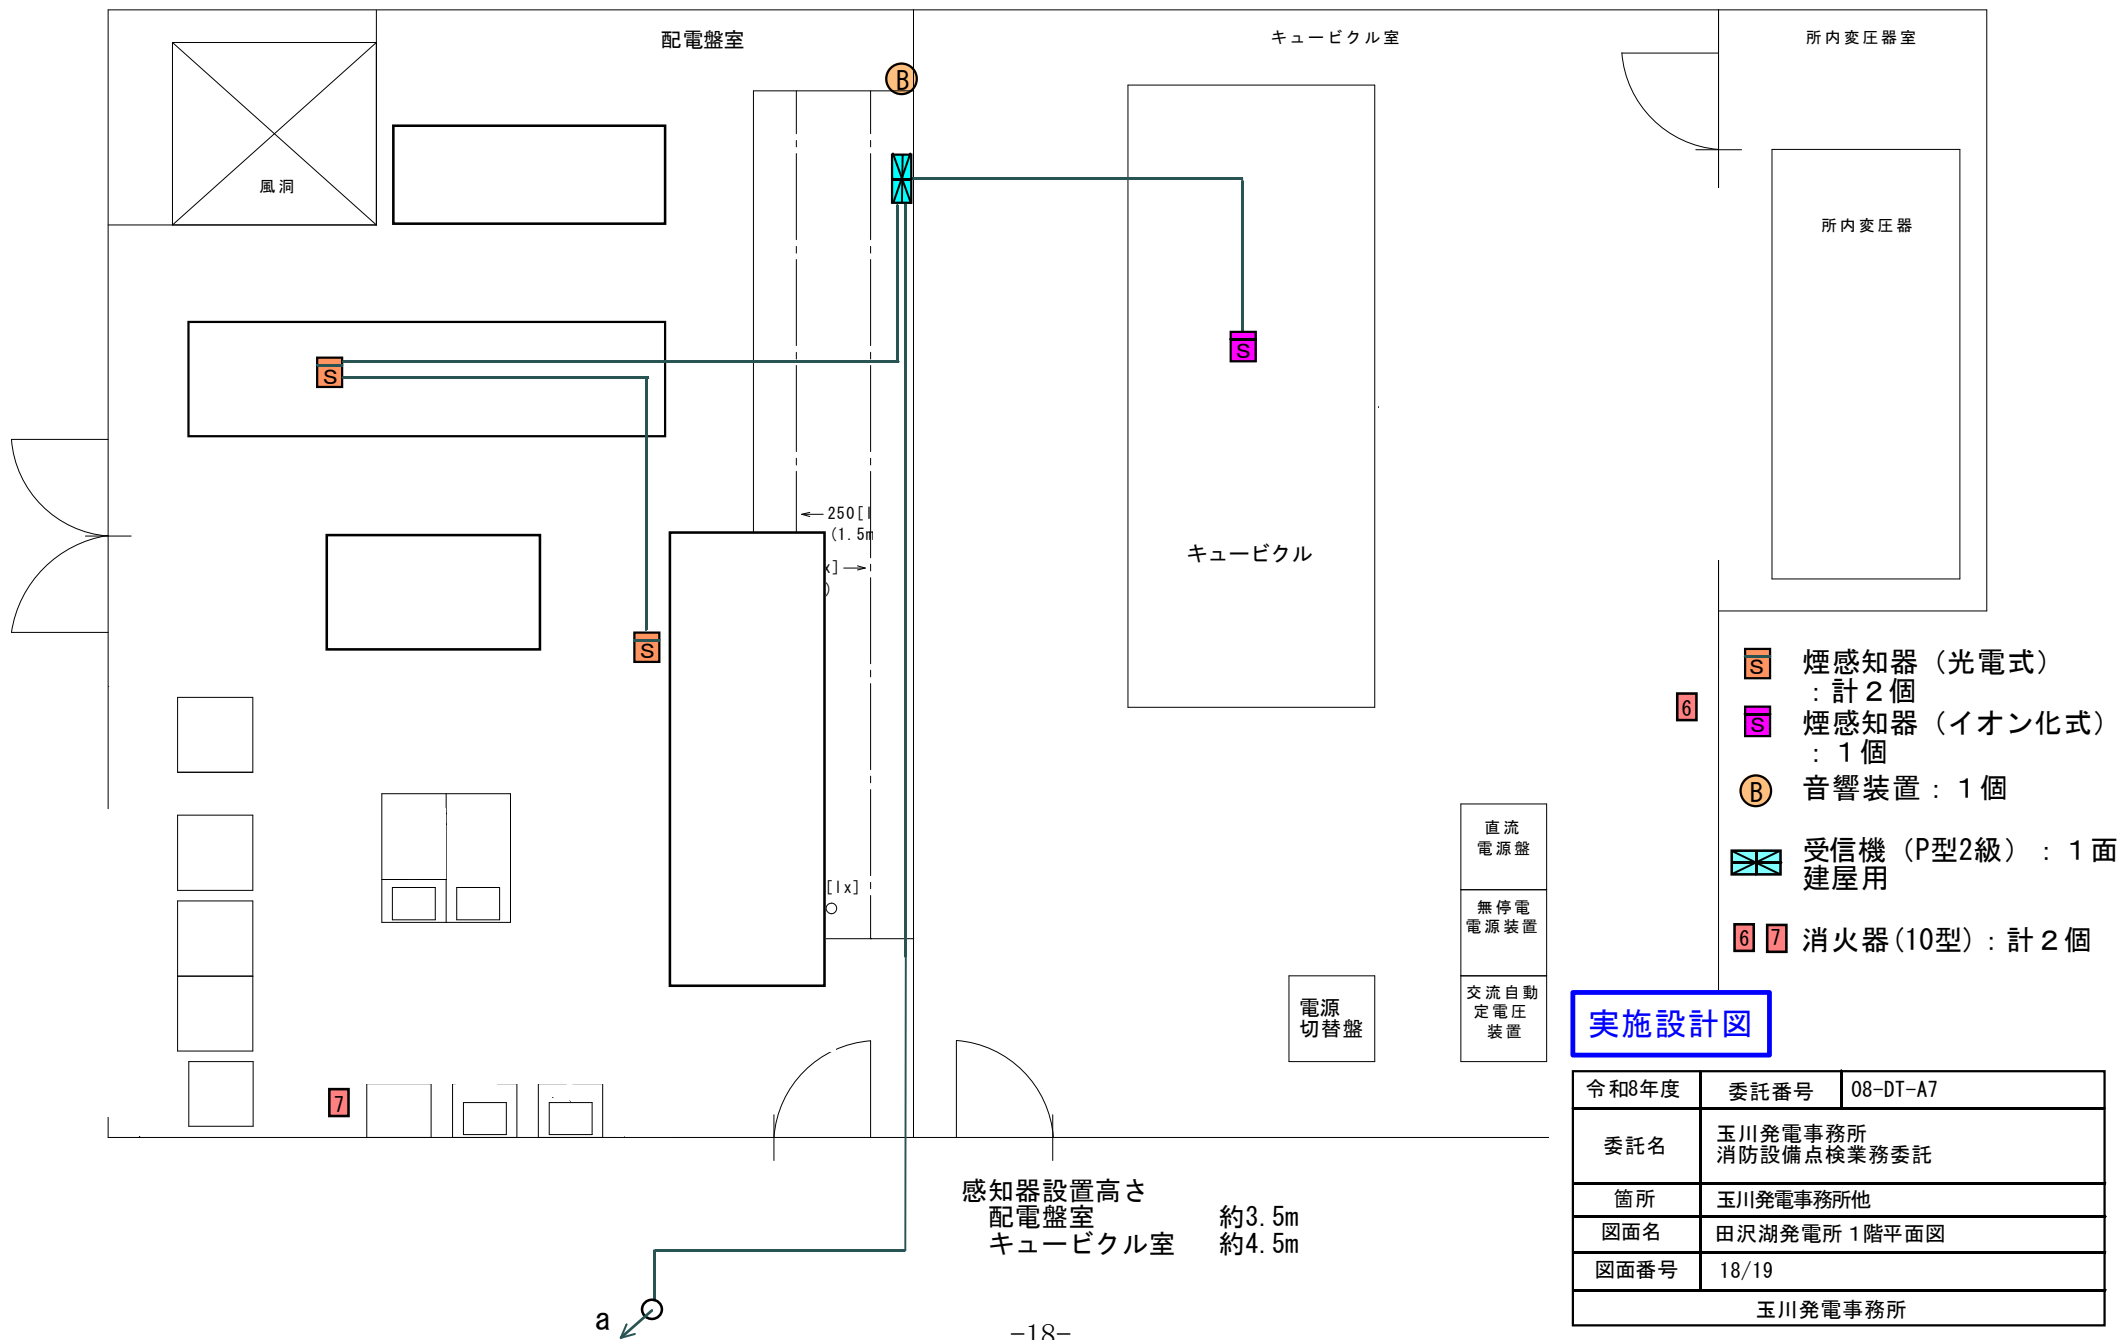

構内平面図

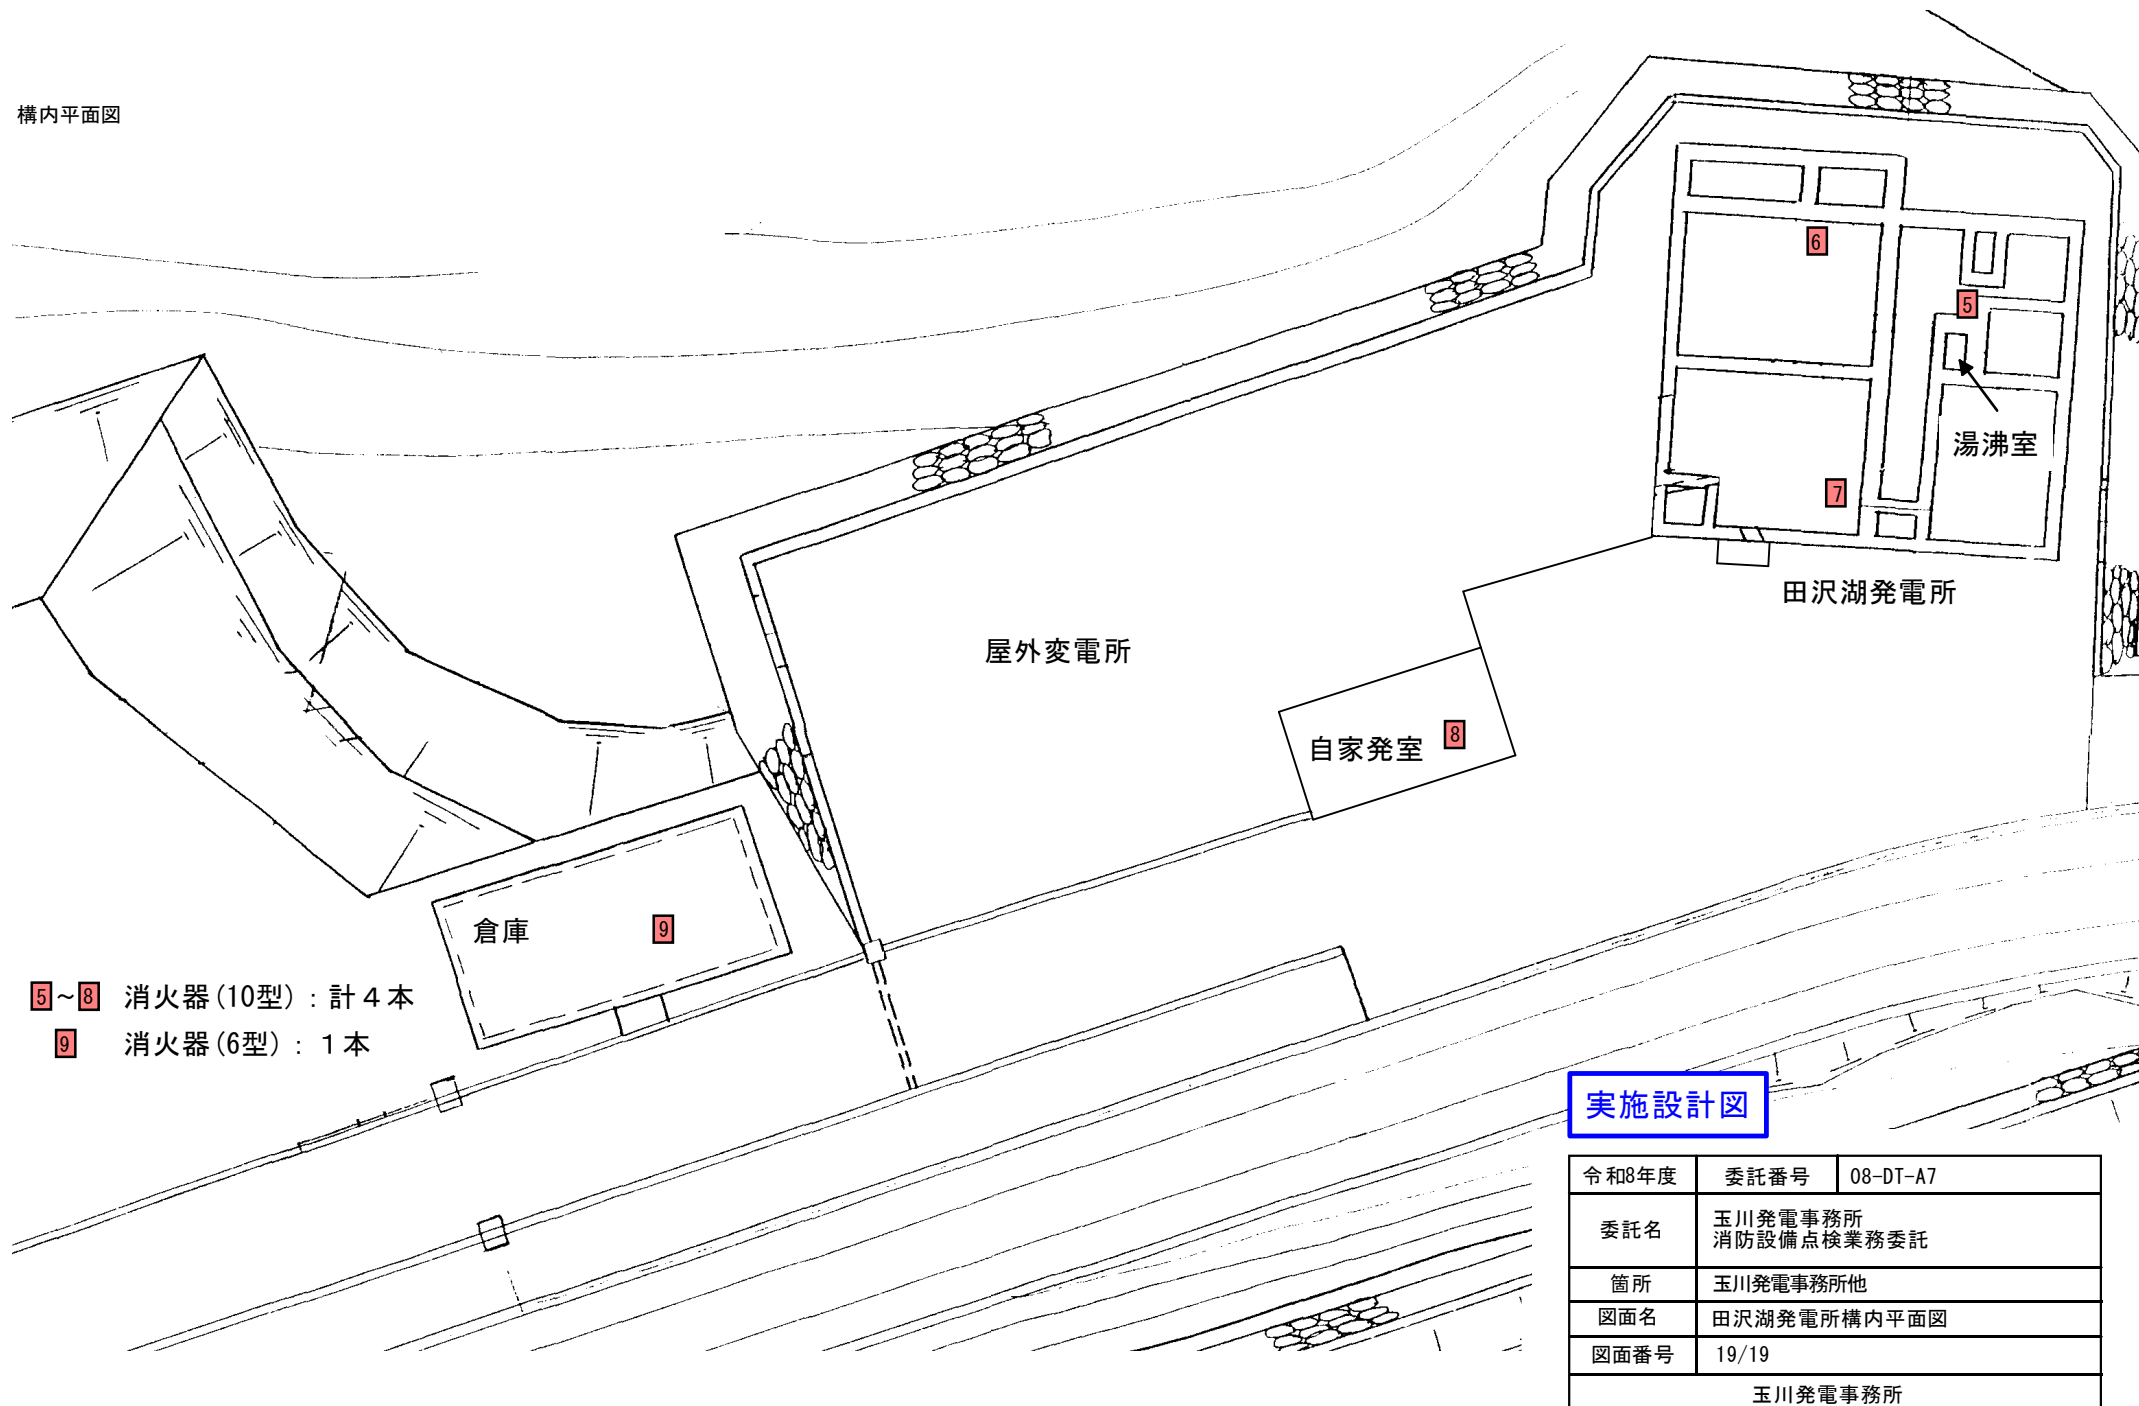

5~8 消火器(10型) : 計4本

9 消火器(6型) : 1本

実施設計図

令和8年度	委託番号	08-DT-A7
委託名	玉川発電事務所 消防設備点検業務委託	
箇所	玉川発電事務所他	
図面名	田沢湖発電所構内平面図	
図面番号	19/19	
玉川発電事務所		