


低濃度PCB保管写真

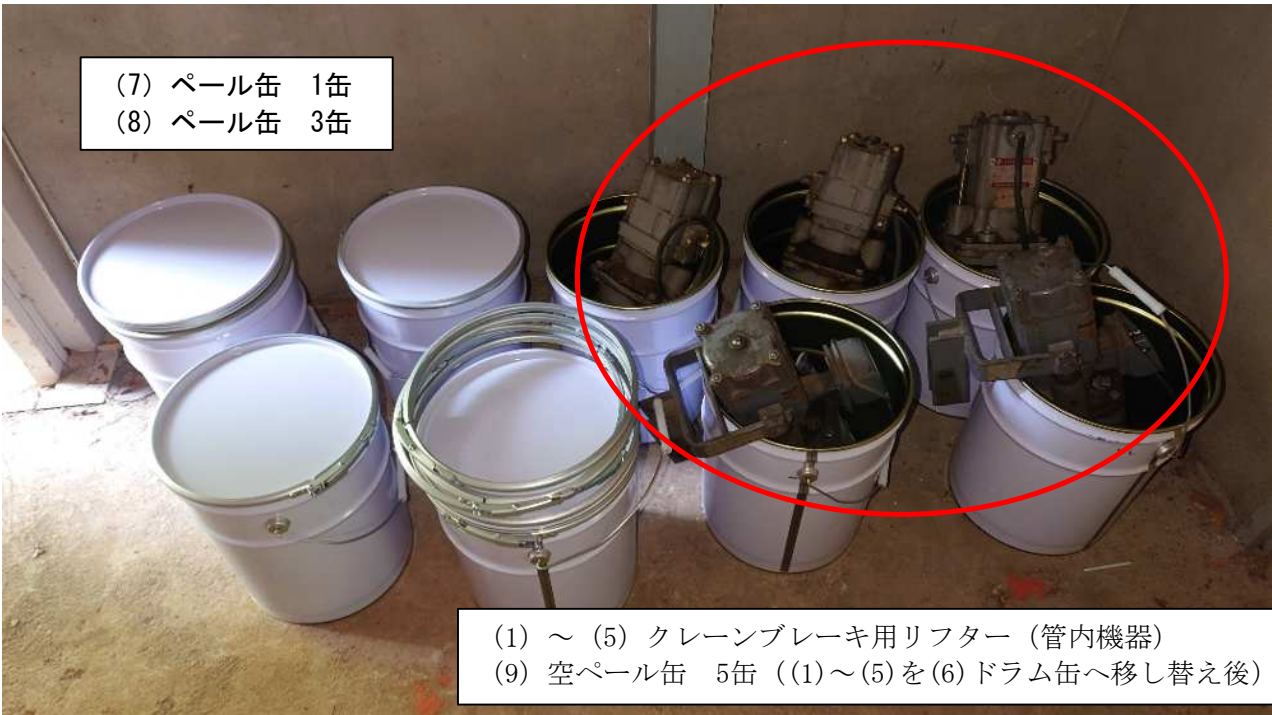

※(6)ドラム缶は写真なし(発注者が別途準備)

保管状況

 パール缶　： 9 缶

※運搬および搬入時は、発注者にて写真赤丸内のクレーンブレーキ用リフターを（9）パール缶から（6）ドラム缶へ移し替えて格納する。

参考図面

令和8年度			工事番号	08-D0-N1	
路線・河川 海岸・港名		素波里発電所			
履行場所		山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林 地内			
委託名		素波里発電所 低濃度PCB含有廃棄物処分業務委託			
図面名称		廃棄物外形写真		図面番号	2 / 2
照査		設計		縮尺	
秋 田 県					